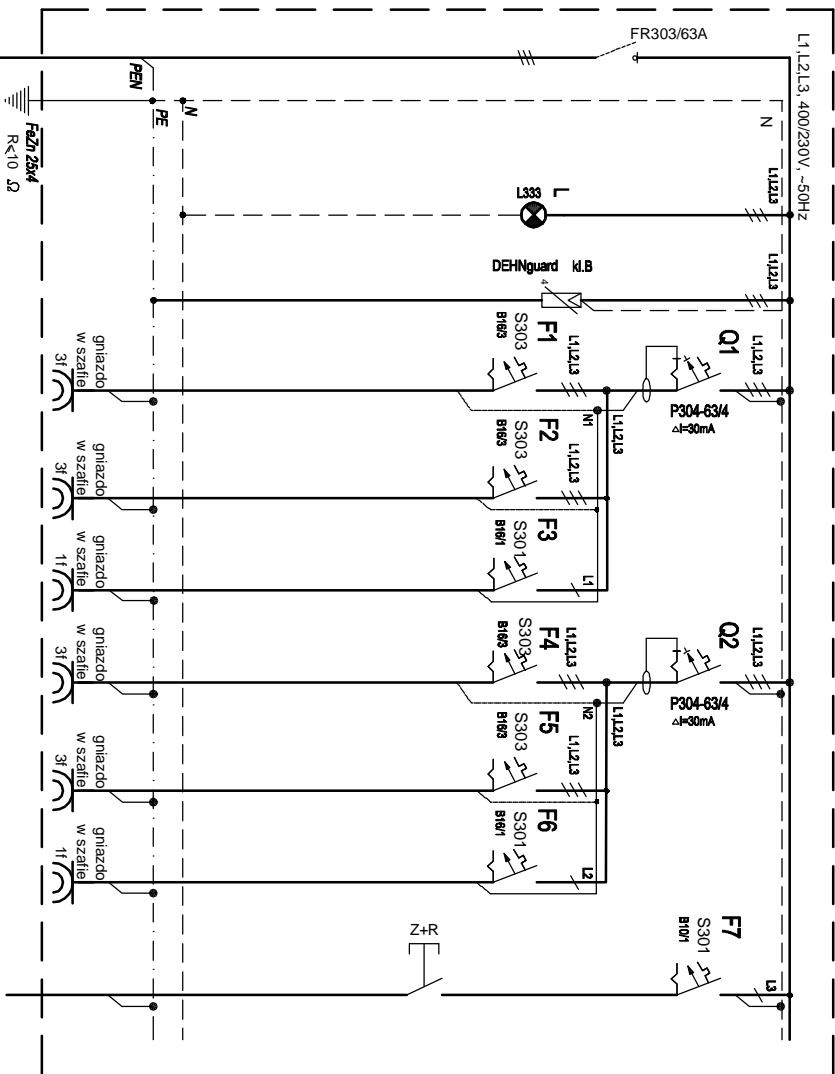


Szafka sceny SS





$P_i = 20,0 \text{ kW}$
 $P_o = 20,0 \text{ kW}$
 $k_Z = 1,0$
 $I_o = 31,0 \text{ A}$
 $U_n = 400/230 \text{ V}$
 $\cos \varnothing = 0,93$

proj. YAKY 4x35mm² z SK-6

Oznaczenie obwodu	SS/Ochr	SS/G1	SS/G2	SS/G6	SS/G3	SS/G4	SS/G5	SS/O1
Przeznaczenie	ochronnik	zasilanie 400V	zasilanie 400V	zasilanie 230V	zasilanie 400V	zasilanie 400V	zasilanie 230V	o wietlenie
	przepl. ciowy	sceny	sceny	sceny	sceny	sceny	sceny	
	klas B	gniazdo 3I	gniazdo 3I	gniazdo 1I	gniazdo 3I	gniazdo 3I	gniazdo 1I	
Przewodnikabiel	3xAlY 16	VDY 5x2,5mm ²	VDY 5x2,5mm ²	VDY 3x2,5mm ²	VDY 5x2,5mm ²	VDY 5x2,5mm ²	VDY 3x2,5mm ²	YKY 3x1,5mm ²
Moc instalowawana	-	4,0kW	4,0kW	1,3kW	4,0kW	4,0kW	1,5kW	1,0kW

UWAGI

1. Obudowa szafy SS wchodząca min. IP44 z aluminium w drugiej klasie ochrony
2. Szafę SS posadowić zgodnie z rys. E2
3. Ochrona przed porażeniem -samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wkładki topikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe wg normy PN-IEC 60364.

A		-	-	ELP	INK	MALCH
REW.	DATA	OPIS		R/S.	SPR.	ZATW.
Projekt BUDOWA CENTRUM REKREACJI, JNO- SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRZEŻECINO, DZIAŁKA NR 17/3 OBRĘB STRZEŻECINO						
Adres		78-024 STRZEŻECINO, dz. nr 13/5, 13/17, 38, 17/1, 17/3, dnęp 00/4 (STRZEŻECINO)				
Faza	PROJEKT BUDOWLANY		Data	Nr projektu		
			LIPCE 2016	16006		
 GMINA ŚWIEŻYCINO		Inwestor GMINA ŚWIEŻYCINO Świeżycyno 7/1 78-024 Świeżycyno, powiat łoskiński				
NAZWA RYSUNKU		SCHEMAT SZAFY SCENY SS				
 arch2 architektci 70 - 454 SZCZECIN ul. Papieża Jana Pawła II 28/7 tel. 0914204081 fax. 0914204040 biuro@arch2architec.pl		Główny projektant: mgr inż. Mariusz Pajkowski ZAP/0125/P/OCE/11				
Opracował:		Sprawdził c.y.:				
inż. Oskar Średziński		mgr inż. Piotr Marcondosi ZAP/0218/P/OCE/11				
Bran a	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja		
ELEKTRYKA	A3	-	E9	-		