



Szafka sceny SS

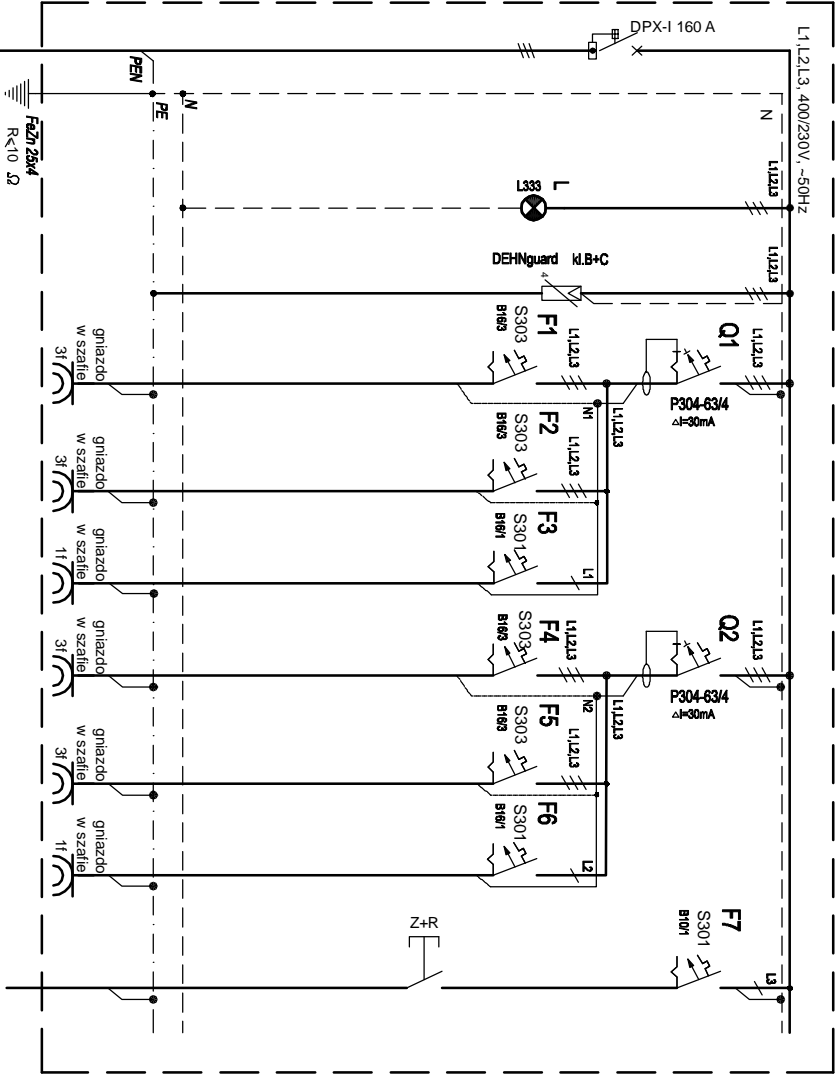

Oznaczenie obwodu	SS/Och	SS/G1	SS/G2	SS/G6	SS/G3	SS/G4	SS/G5	SS/O1
Przeznaczenie	ochronnik	zasilanie 400V	zasilanie 400V	zasilanie 230V	zasilanie 400V	zasilanie 400V	zasilanie 230V	o wielenie
	przepi cenny	sceny	sceny	sceny	sceny	sceny	sceny	
	klasy B	gniazdo 3f	gniazdo 3f	gniazdo 1f	gniazdo 3f	gniazdo 3f	gniazdo 1f	
Przewód/kabel	3x4gY 16	VDY 5x2,5mm2	VDY 5x2,5mm2	VDY 3x2,5mm2	VDY 5x2,5mm2	VDY 5x2,5mm2	VDY 3x1,5mm2	
Moc instalowana	-	4,0kW	4,0kW	1,5kW	4,0kW	4,0kW	1,5kW	1,0kW

UWAGI

1. Obudowa szafy SS wolnostojąca min. IP44 z aluminium w drugiej klasie ochronności
2. Szafkę SS posadowić zgodnie z rys. E2
3. Ochrona przed porażeniem -samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wkładki łopikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe wg normy PN-HD 60364.

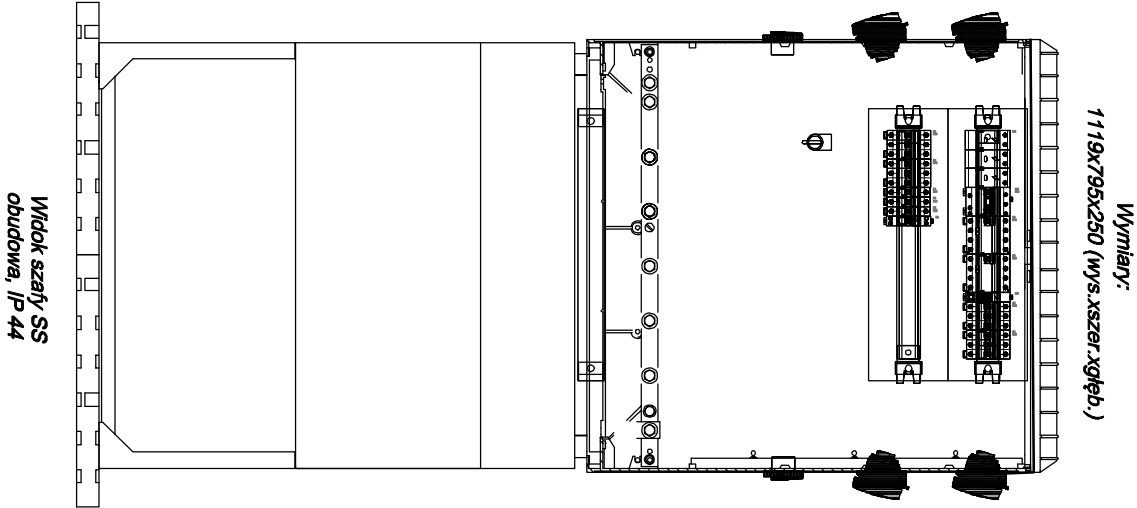

Pi=20,0kW
Po=20,0kW
kz=1,0
Io=31,0 A
Un=400/230V
cosØ=0,93

A	-	-	ELP	MK	MACJ
REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPL	ZATW.
Projekt	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRZEKĘCINO, DZIAŁKA NR 17/3 OBRĘB STRZEKĘCINO				
Adres	76-023 STRZEKĘCINO, dz. nr 13/5, 13/17, 36, 17/1, 17/3, obręb 0074 (STRZEKĘCINO)				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	Data	LIPIEC 2016	Nr projektu	16006
Inwestor		GMINA ŚWIESZYNÓ Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński			
GMINA WIESZYNÓ		NAZWA RYSUNKU			
arch2 architekt		SCHEMAT SZAFY SCENY SS			
70 - 454 SZCZECIN ul.Pogorza, Jana Pawła II 28/7 tel.081420439 fax. 081420440 biuro@arch2architektura.pl		Opracował: mgr inż. Mariusz Piątkowski			
ZAP10123PWOE11		Format		Skala	
ELEKTRYKA		A3		-	
Bran 2		Nr rysunku		Revizja	
ELEKTRYKA		E9		-	