


Szafka oświetleniowa SO2

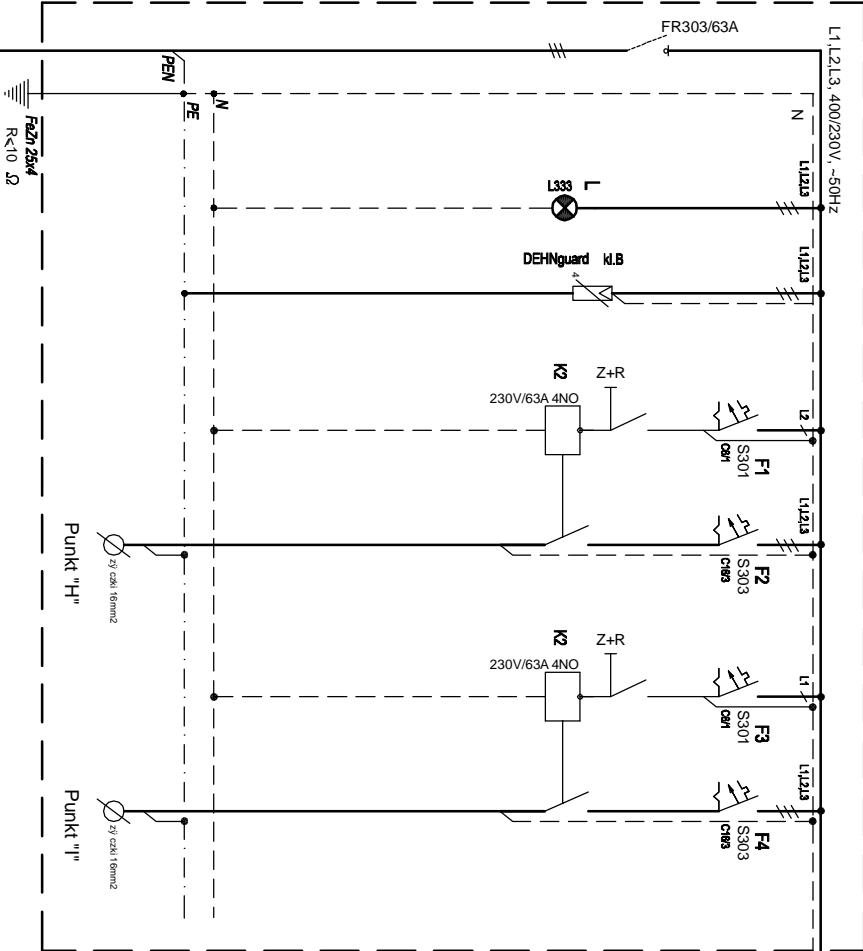

Oznaczenie obwodu	SO2/Och1	SO2/O1	SO2/O2
Przeznaczenie	ochronnik	sterowanie o. w.	sterowanie o. w.
	przepi. czoowy	o. wielofazne	o. wielofazne
	klasy B	zasilanie 400V	zasilanie 400V
		o. wielofazne	o. wielofazne
		trójfazowego	trójfazowego
		płki no. nej	płki no. nej
Przewód/kabel	3x4gY 16	YAKY 4x16	YAKY 4x16
Moc instalowana	-	4,0kW	3,2kW


proj. YAKY 4x16mm2 z SK-6

UWAGI

1. Obudowa szafy SO1 wolnostojąca min. IP44 z aluminium w drugiej klasie ochronności
2. Szafkę SO1 posadowić zgodnie z rys. E2
3. Ochrona przed porażeniem -samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wkładki topikowe, wyłączniki nadprądowe oraz wyłączniki różnicowoprądowe wg normy PN-HD 60364.

Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim:
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN-S

Pi=7,2kW
Po=7,2kW
kz=1,0
Io=11,2 A
Un=400/230V
cosØ=0,93

A		-	-	ELP	MK	MACH
REW.	DATA	OPIS		RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRZEKĄCINO, DZIAŁKA NR 17/3 OBRĘB STRZEKĄCINO						
Adres 76-023 STRZEKĄCINO, dz. nr 13/5, 13/17, 36, 17/1, 17/3, obręb 007/4 (STRZEKĄCINO)						
Faza		PROJEKT BUDOWLANY		Data LIPIEC 2016	Nr projektu 16006	
GMINA WIESZYNO		 GMINA ŚWIESZYNO Świeszyńo 71 76-024 Świeszyńo, powiat koszaliński		Inwestor GMINA ŚWIESZYNO Świeszyńo 71 76-024 Świeszyńo, powiat koszaliński		
architekci 70 - 454 SZCZECIN ul.Piękta, Jana Pawła II 28/7 tel.081420439 fax.081420440 biuro@ch2architekci.pl		NAZWA RYSUNKU SCHEMAT SZAFY OŚWIETLENIA SO2				
Główny projektant: mgr inż. Mariusz Piątkowski ZAP10123PWOE11		Opracował: inż. Oskar Średniawski ZAP10218POOE11		Sprawdził: inż. Piotr Markowski ZAP10218POOE11		
Stron 2		Format		Skala	Nr rysunku	Rozmiar
ELEKTRYKA		A3		-	E7	-