
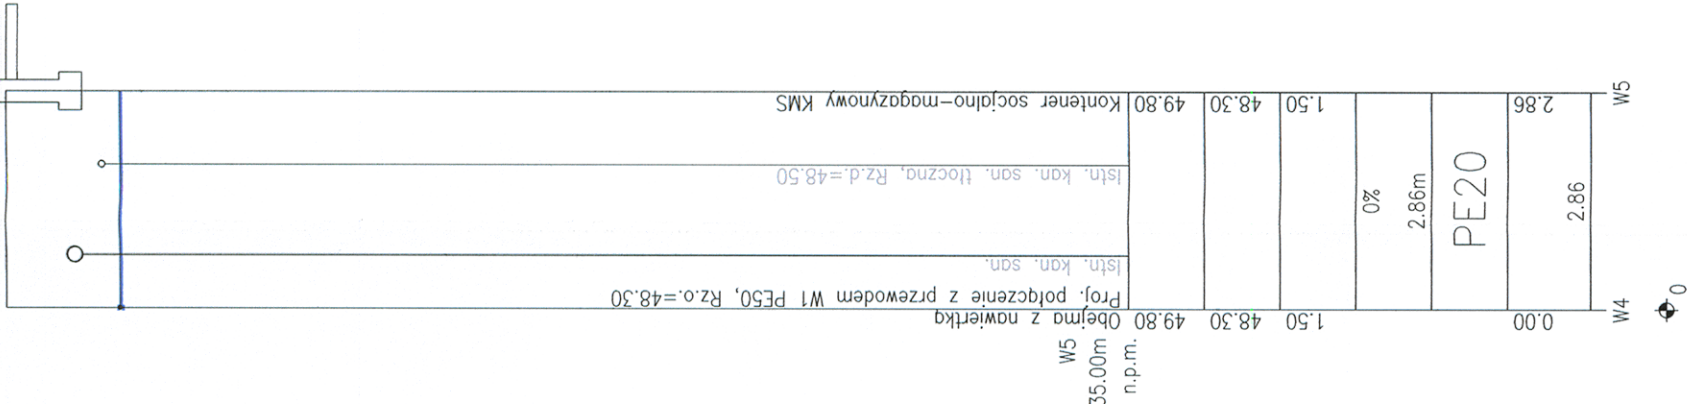


OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.	49.75	48.25	49.75	49.75	49.75	49.75	49.80	49.80	49.80
RZĘDNA OSI PRZEWODU	48.25	48.25	48.25	48.25	48.25	48.25	48.30	48.30	48.30
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI			0%	0.38%	0	13.06m	0.55	0.55	0.55
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE50 L=19.17m								
ODLEGŁOŚCI	0.00	2.02	2.40	1.13	5.56	13.06	18.62	19.17	19.17
HEKTOMETRY	W1	SW	W2	W3			W4	H	

P.S.L./P.H.-Cof. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

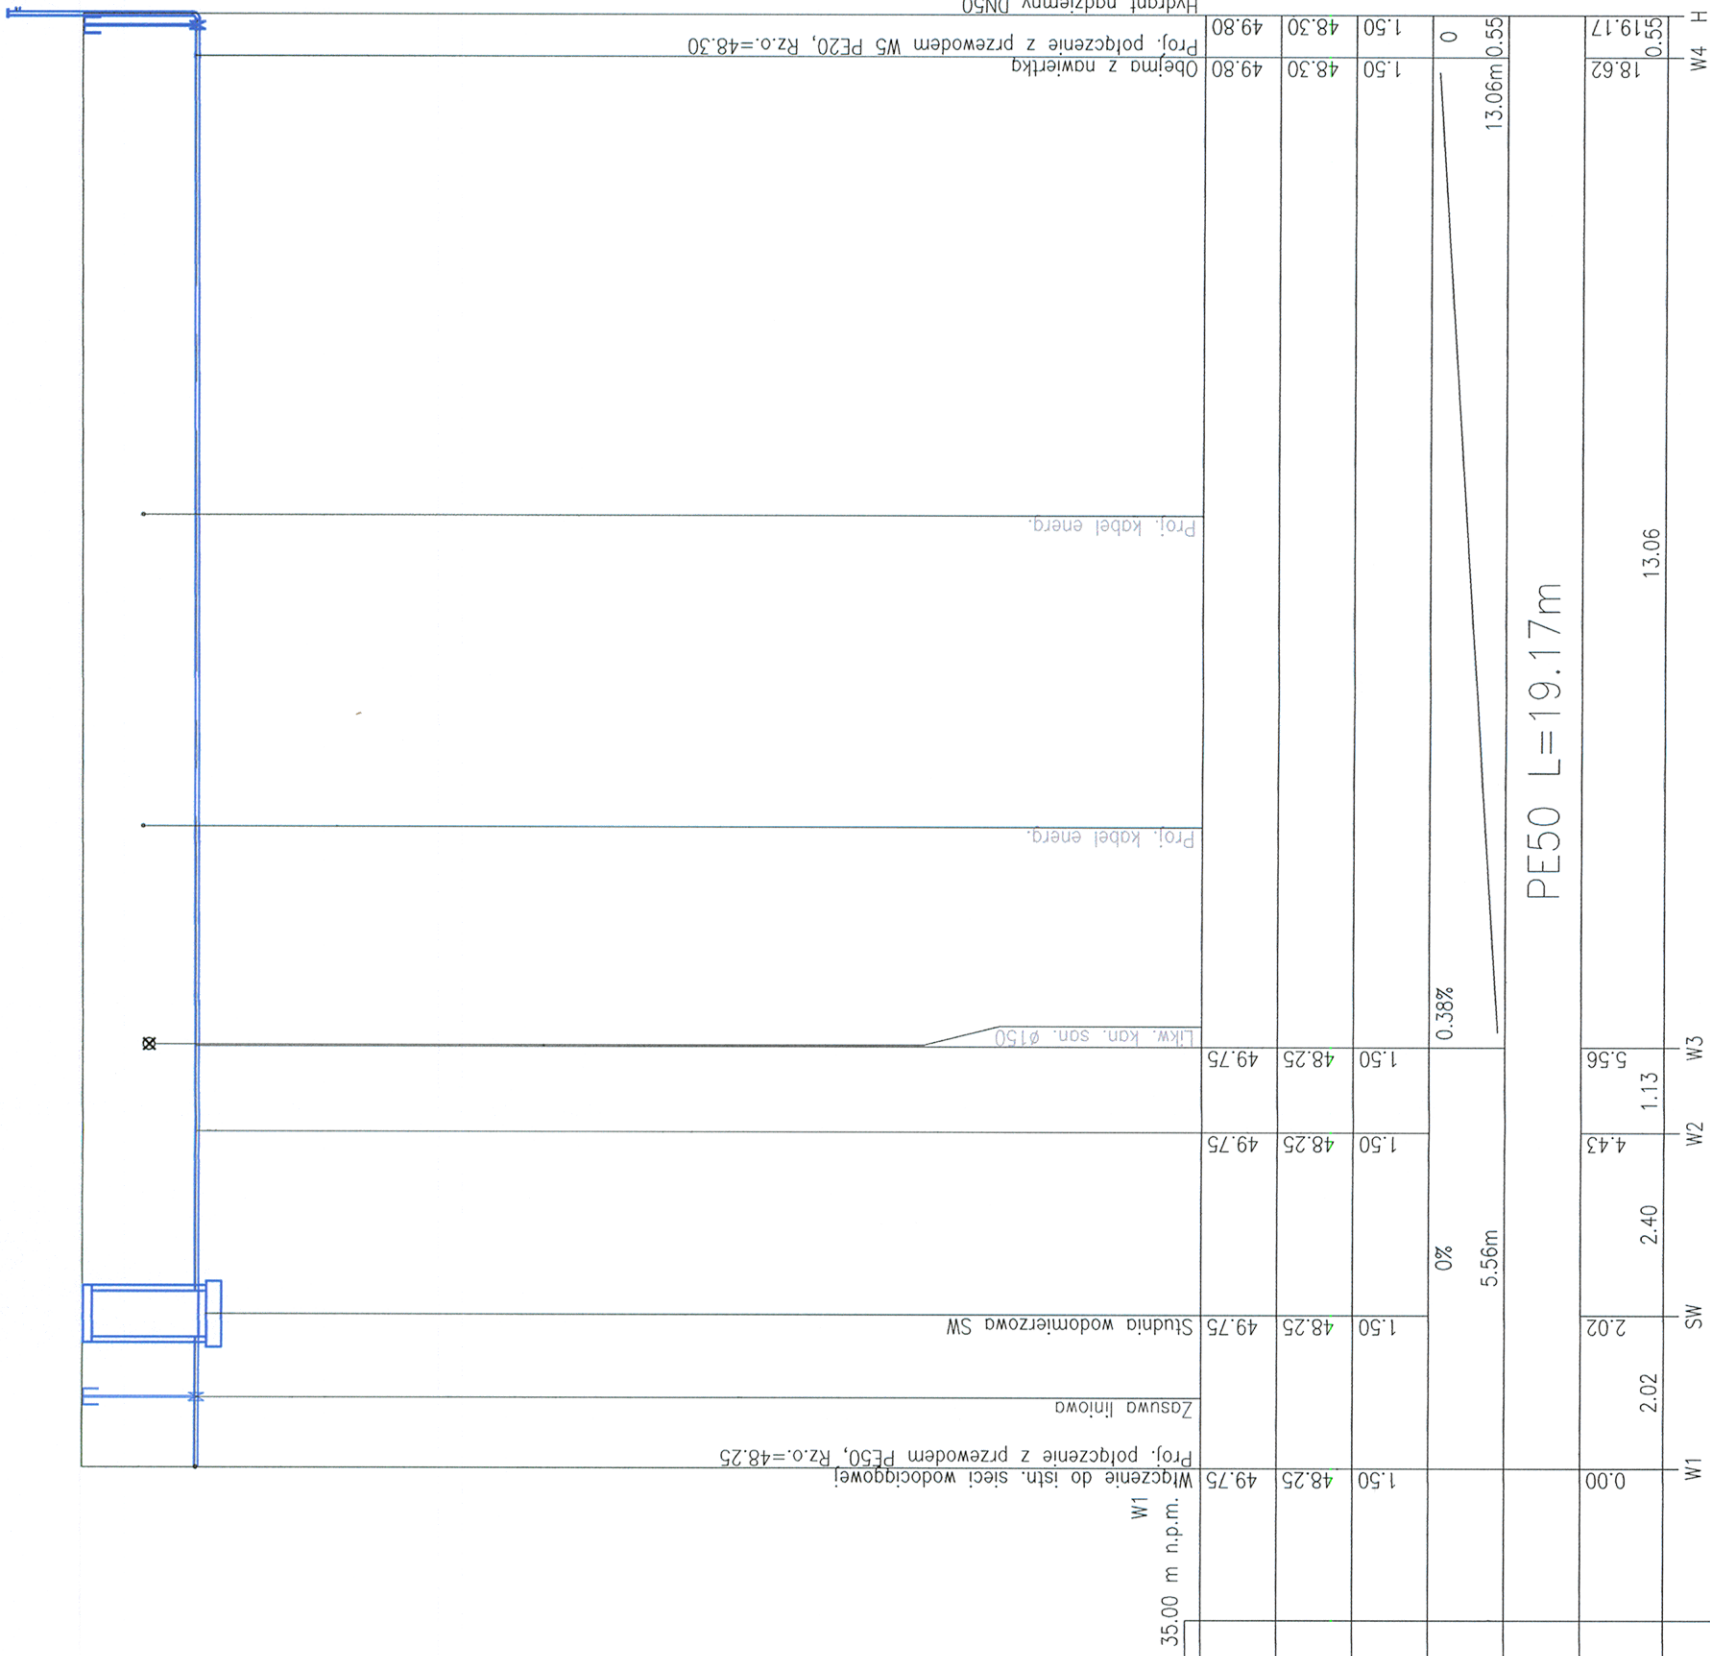

NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W M. ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO

INWESTOR: GMINA ŚWIESZYNO
ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO

TREŚĆ RYSUNKU: PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

PROJEKTOWAŁ: inż. Janusz Witanowski

SPRACOWAŁ: mgr inż. Dariusz Budzisz

AKRES: ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO

SKALA: 1:100

NR RYSUNKU: 16

DATA: 02.2018