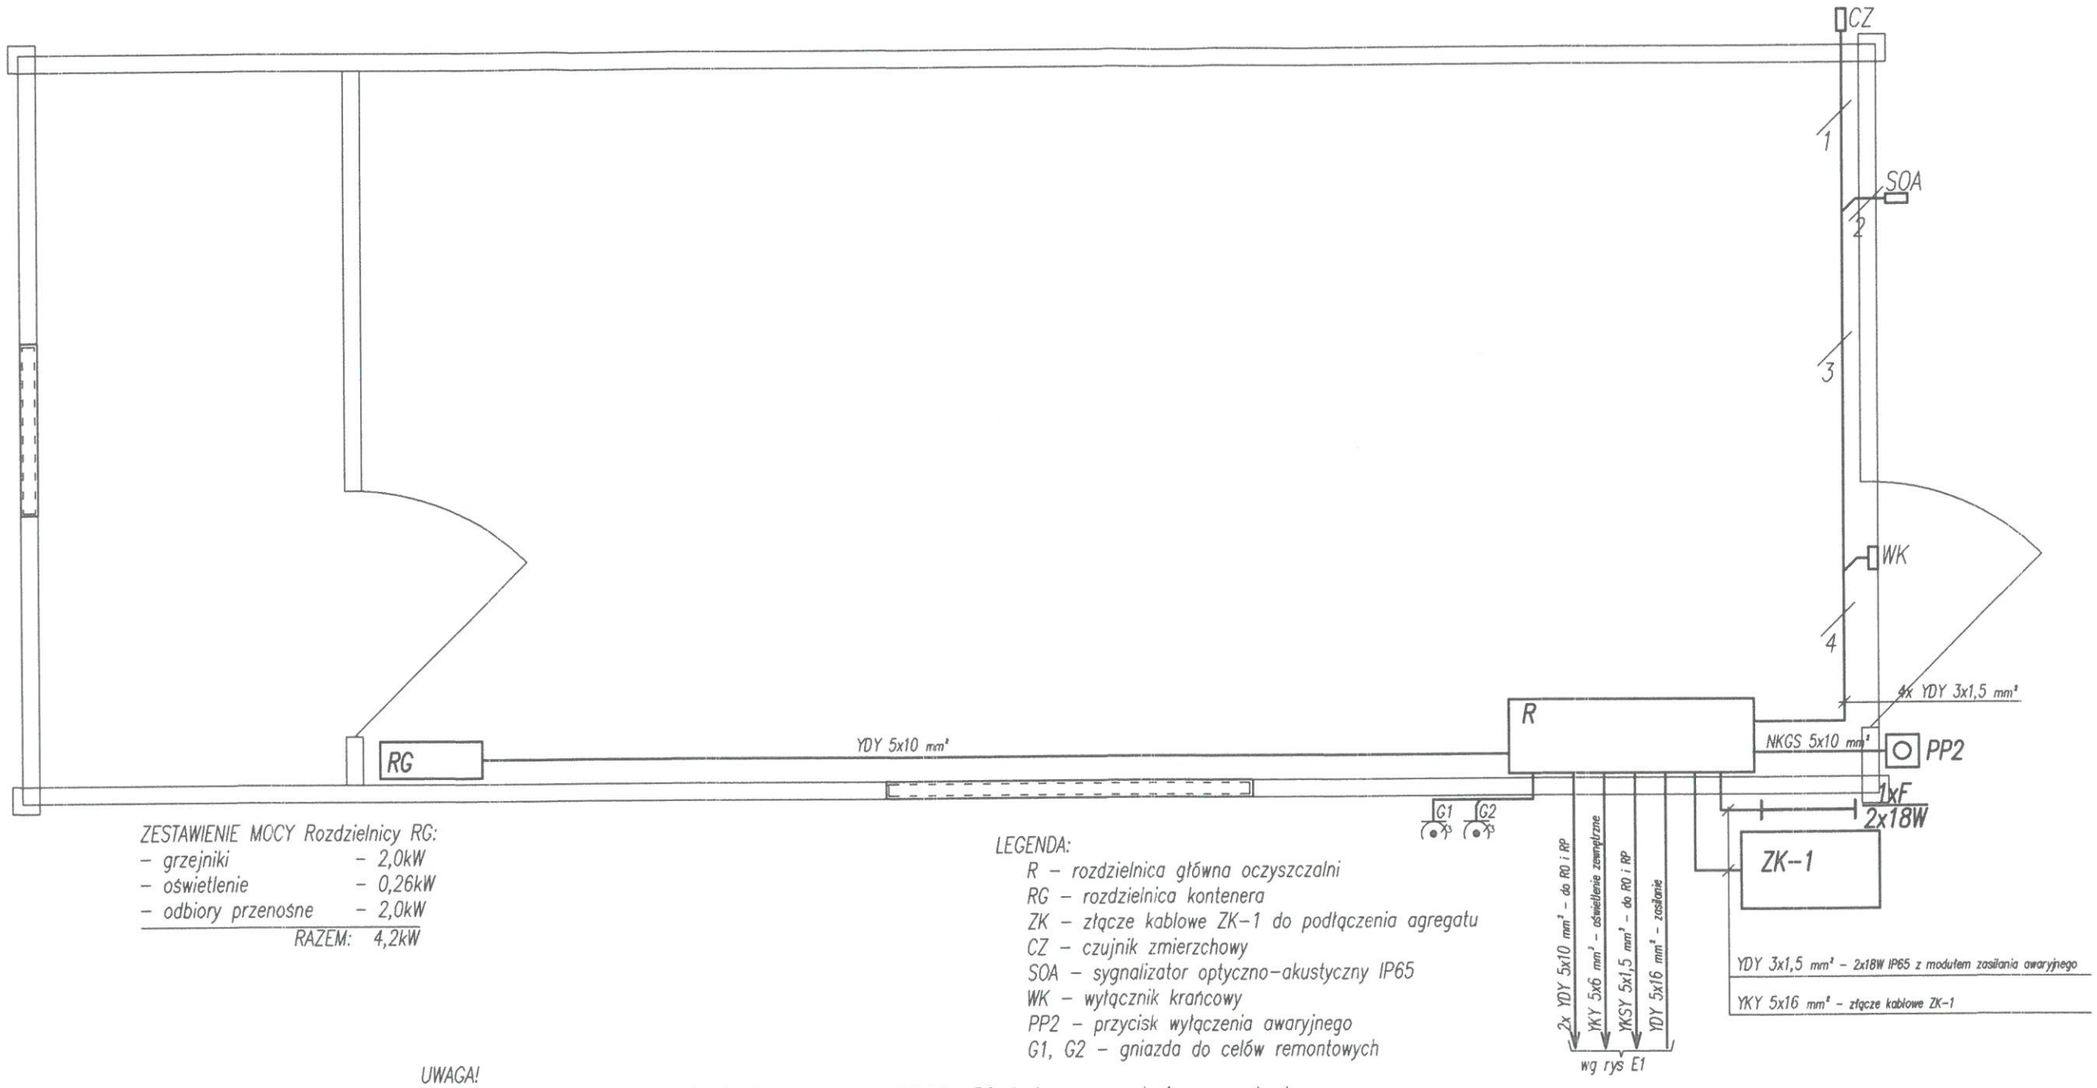

ZESTAWIENIE MOCY Rozdzielnicy RG:

– grzejniki	– 2,0kW
– oświetlenie	– 0,26kW
– odbiory przenośne	– 2,0kW
RAZEM:	4,2kW

LEGENDA:

- R – rozdzielnica główna oczyszczalni
- RG – rozdzielnica kontenera
- ZK – złącze kablowe ZK–1 do podłączenia agregatu
- CZ – czujnik zmierzchowy
- SOA – sygnalizator optyczno–akustyczny IP65
- WK – wyłącznik krańcowy
- PP2 – przycisk wyłączenia awaryjnego
- G1, G2 – gniazda do celów remontowych

UWAGA!

Instalacje elektryczne wewnątrz kontenera wraz z rodzielnicą RG dostarczone zostanie wraz z kontenerem i zamontowane przez dostawcę.

$P_i = 4,2\ kW$

$P_o = 4,2 \times 0,5 = 2,1\ kW$

$I_o = 3,3\ A$

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI nN-0,4kV

TREŚĆ RYSUNKU: Instalacje elektryczne dodatkowe w kontenerze				
PROJEKTOWAŁ:	inż. Grażyna Kalita	NR. UPRAWNIEŃ: A/PMB/8300/23/79	PODPIS:	STADIUM: PB
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Jaszkiewicz	ZAP/IE/0188/PWOE		BRANŻA: Elektryczna
OPRACOWAŁ:	-			DATA: 11.2017
PROJEKT: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno, dz. nr 82/1			SKALA: -	NR. RYSUNKU: E10