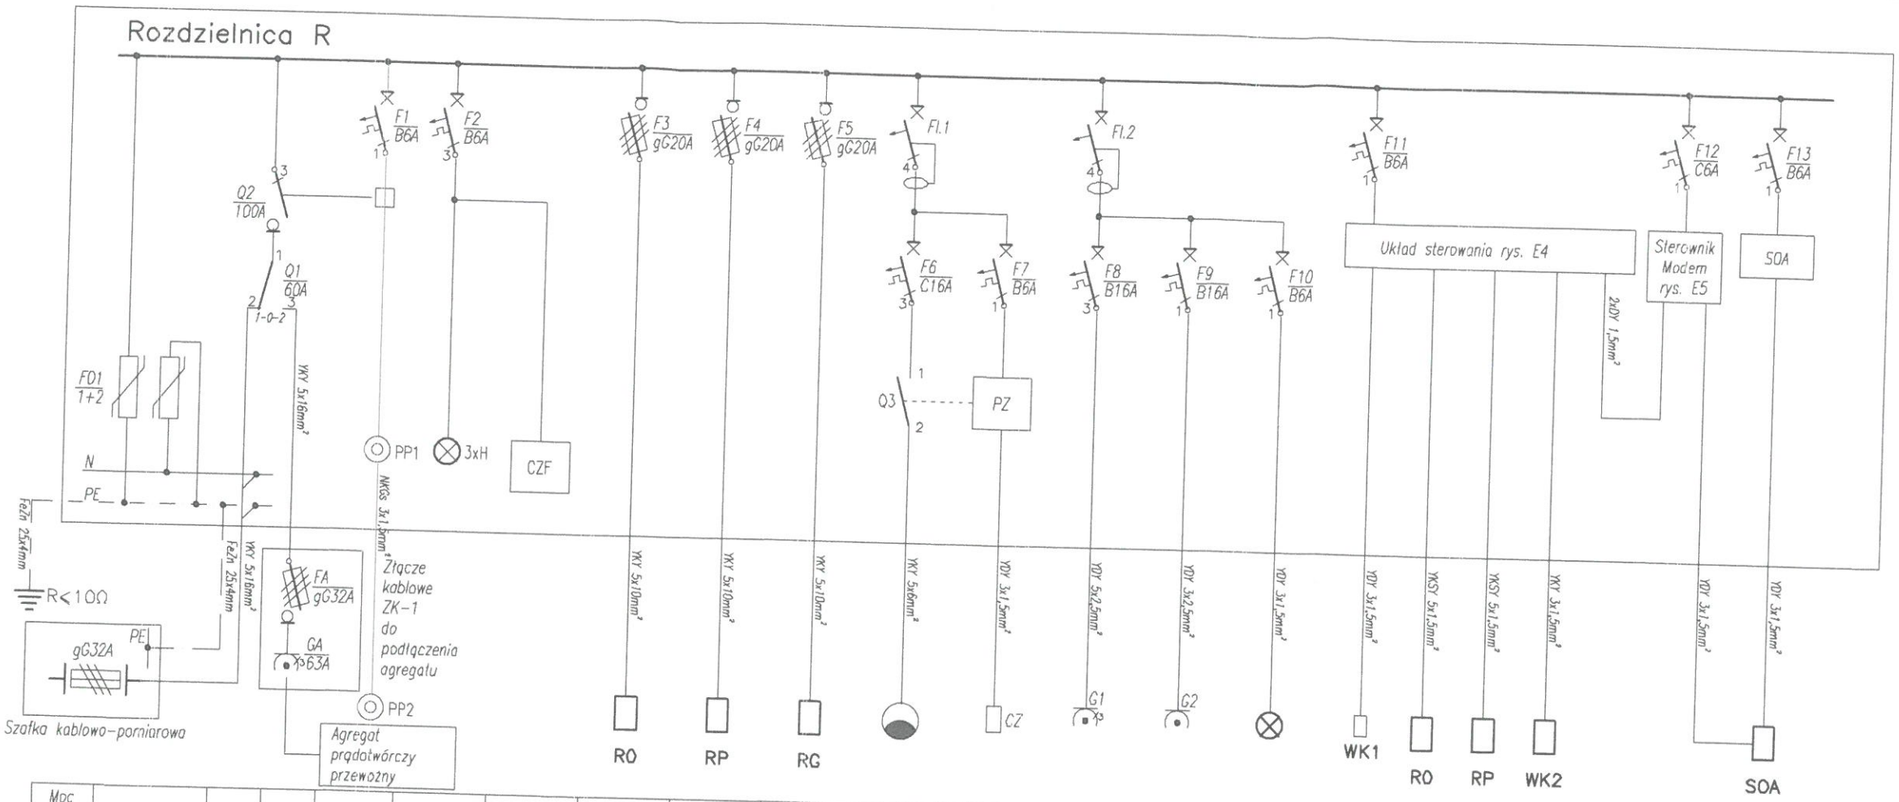

Moc [kW]	–	–	–	–	–	–	5,06	9,5	4,2	0,40	–	–	–	0,1	–	–	–	–		0,1	0,1
Wyszczególnienie	Ochronniki przepięciowe typu 1+2	Zasilanie podstawowe	Zasilanie awaryjne	Wyłączenie bezpieczeństwa	Sygnalizacja napięcia	Czujnik zaniku fazy	Rozdzielnica RO	Rozdzielnica R1	Rozdzielnica R2	Oświetlenie zewnętrzne	Przekaźnik zmierzchowy	Odbiory przenośne do celów remontowych	Odbiory przenośne do celów remontowych	Oświetlenie miejsca podłączenia agregatu	Wyłącznik krańcowy drzwi kontenera	Rozdzielnica RO	Rozdzielnica RP	Wyłącznik krańcowy włazu		Układ sterownika i modemu rys.	Układ sygnalizacji optyczno-akustycznej

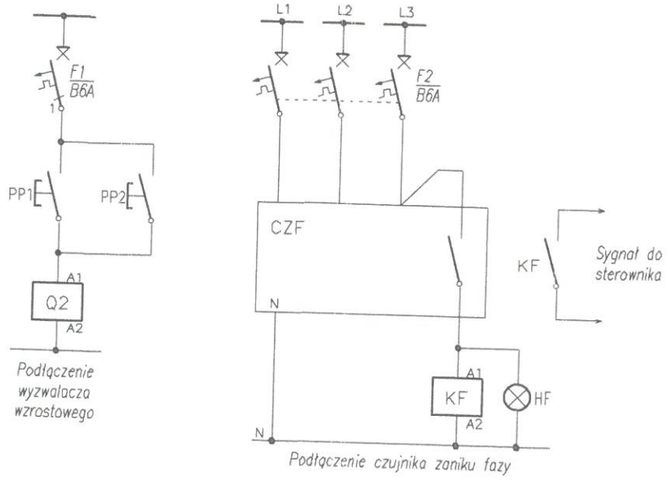

Pi = 17,0 kW
Po = 17,0 kW (ogółem)
Po1 = 13,0 kW (technologiczna)
Io = 26,4 A

kj = 0,6
cos φ = 0,93

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
ZGODNIE Z NORMĄ PN-HD 60364-4-41
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE
ZASILANIA W SIECI nN-0,4kV

TREŚĆ RYSUNKU: Rozdzielnica R – schemat ideowy

PROJEKTOWAŁ:	inż. Grażyna Kalita	NR. UPRAWNIEŃ A/PMG/8300/23/79	PODPIS:	STADIUM: PB
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Juszkiewicz	ZAP/IE/0188/PWOE		BRANŻA: Elektryczna
OPRACOWAŁ:	-			DATA: 11.2017
PROJEKT: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno, dz. nr 82/1			SKALA: -	NR RYSUNKU: E4