


D=2,90m

Projektowana nadbudowa 1000mm.

Dostępne nadbudowy:
600mm, 1000mm, 1600mm

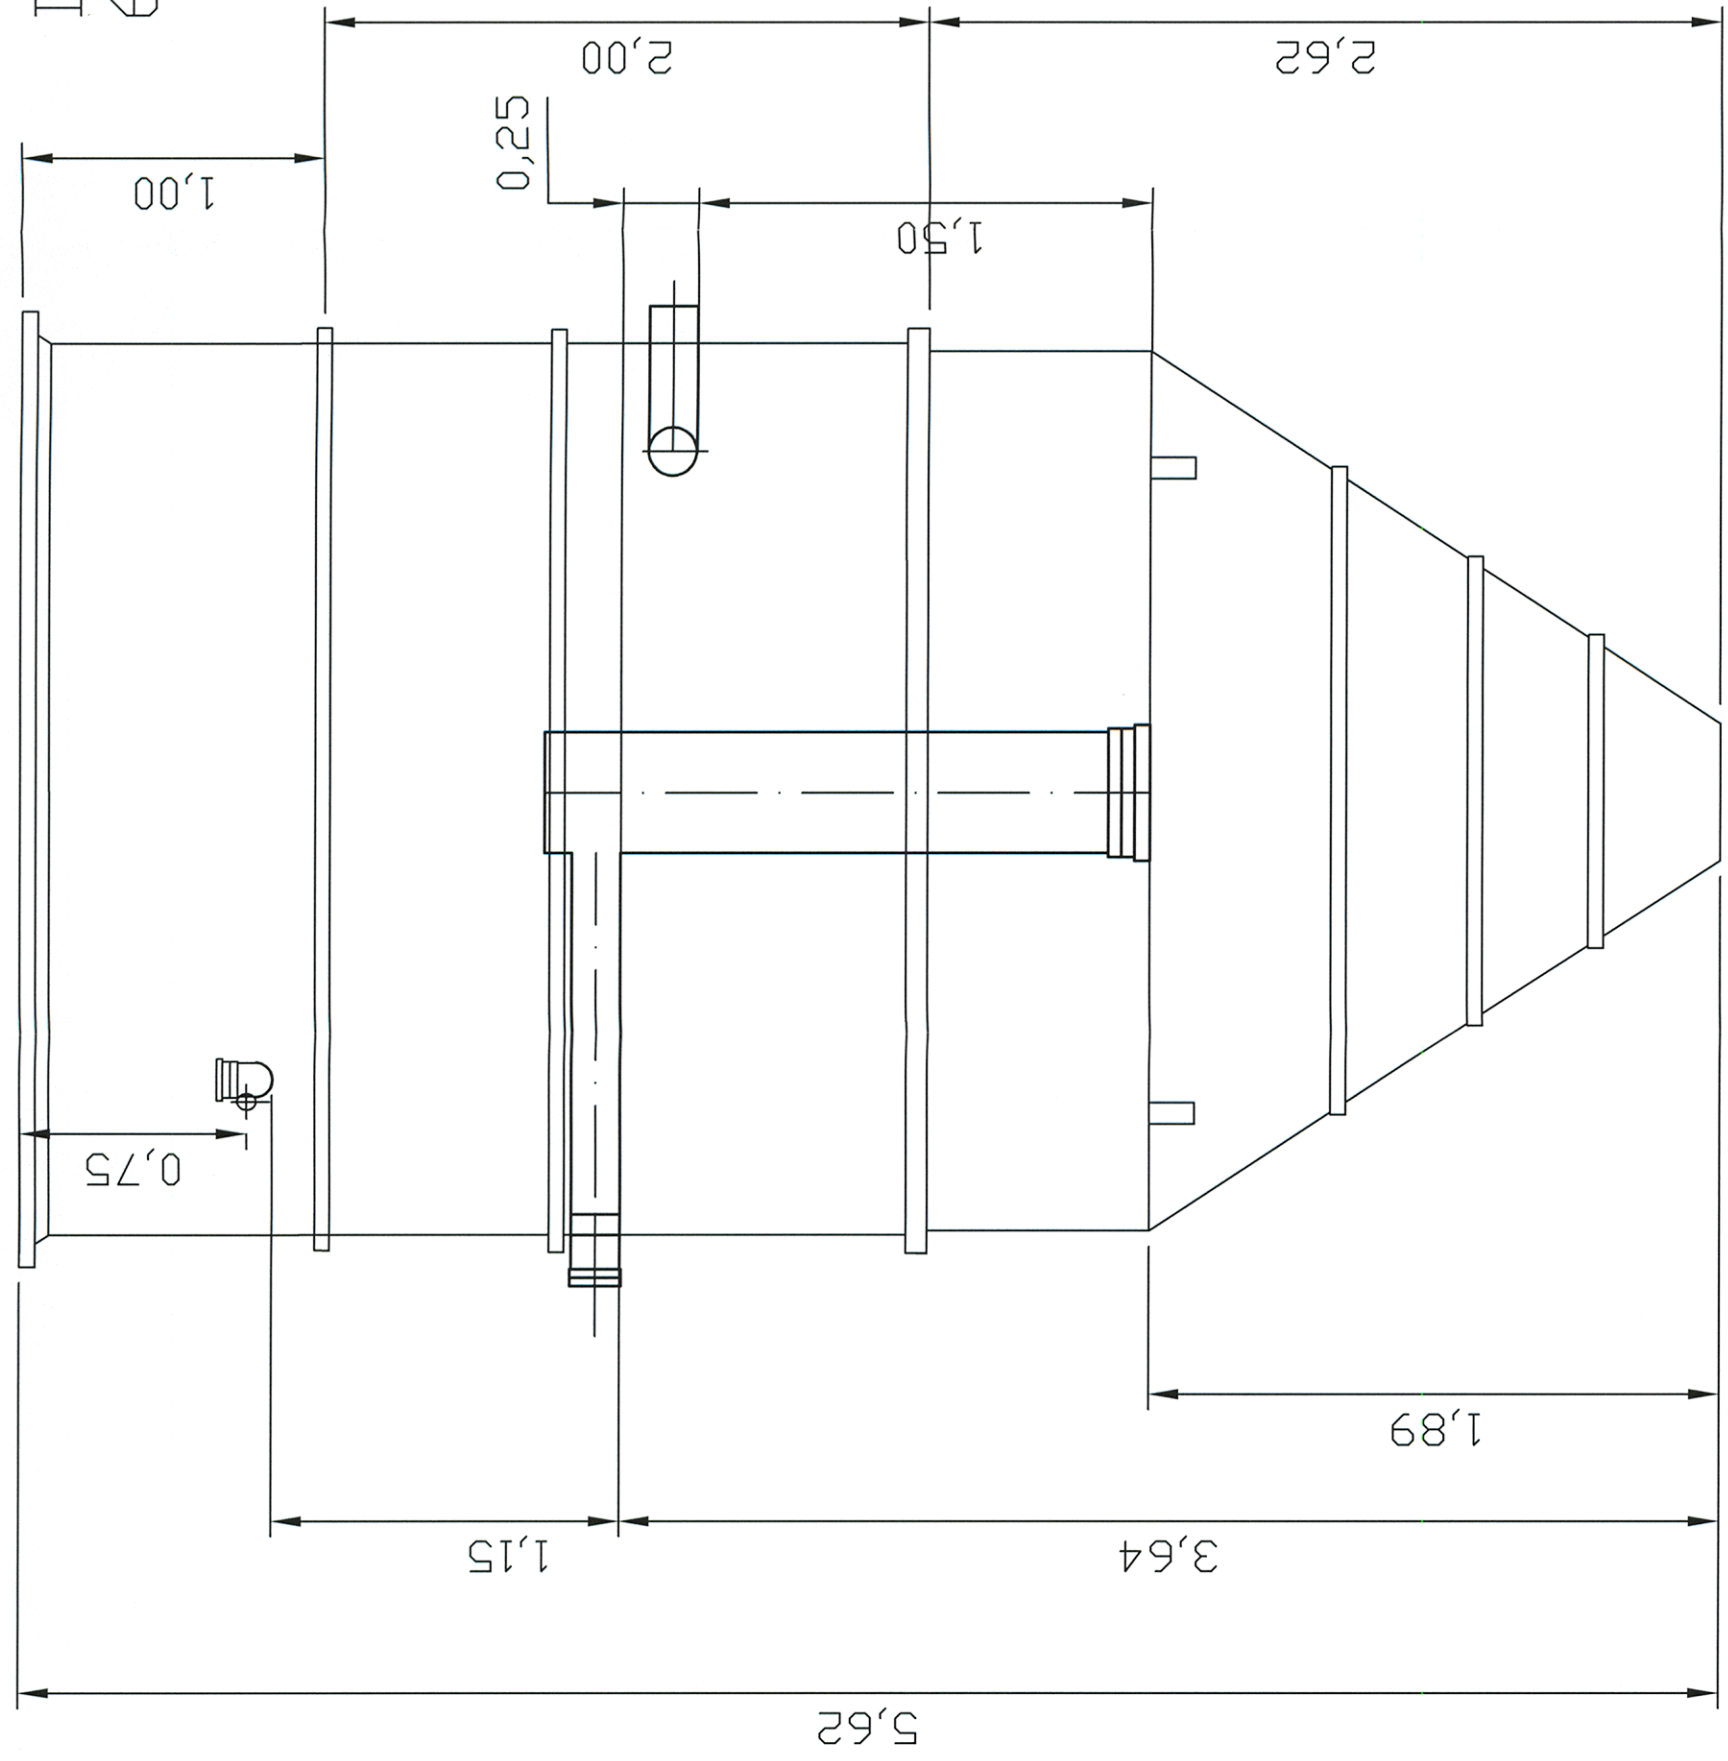

POSADOWIENIE KOMORY -
ANALOGICZNIE DO STUDNI
OSADOWEJ SO DRAZ
STUDZIENEK DOLNYCH
SU.2.9.

NAZWA ZAMÓWIENIA:		BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO	
INWESTOR		GMINA ŚWIESZYNO ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO	
TREŚĆ RYSUNKU		KOMORA SEDYMENTACYJNA KS	
PROJEKTOWAŁ	inż. Janusz Witkowski	WZMOCNIENIE A/PNE/8300/131/80 w specjalności instalacyjno- inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych	DATA 02.2018
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dariusz Budzisz	WZMOCNIENIE ZAP/0141/PWOS/05 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodocigowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych	NR RYSUNKU 10
ADRES:		ZEGRZE POMORSKIE GM. ŚWIESZYNO	
		SKALA 1:25	