PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY a-a
odcinek ABC hm 0+47,30

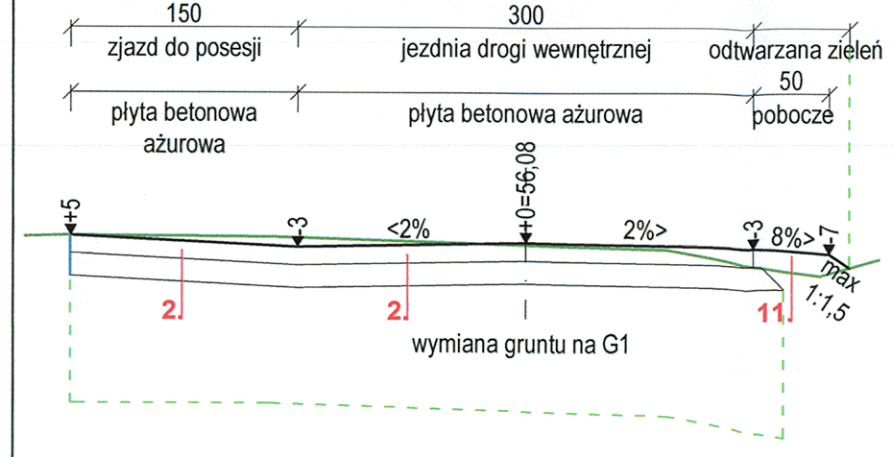

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY b-b
odcinek ABC hm 1+12,40

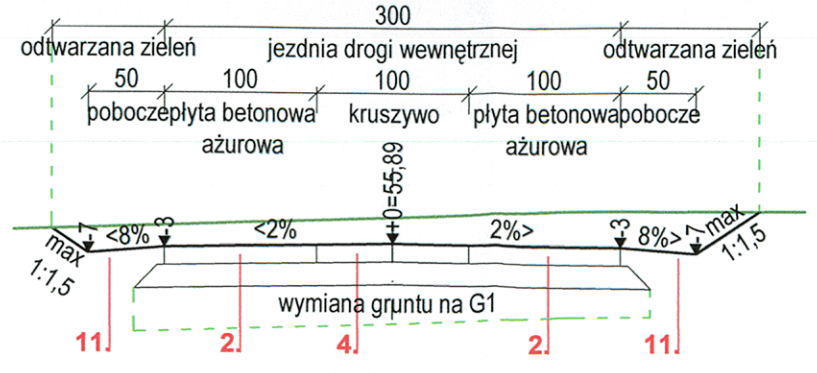

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY c-c
odcinek ABC hm 2+49,00

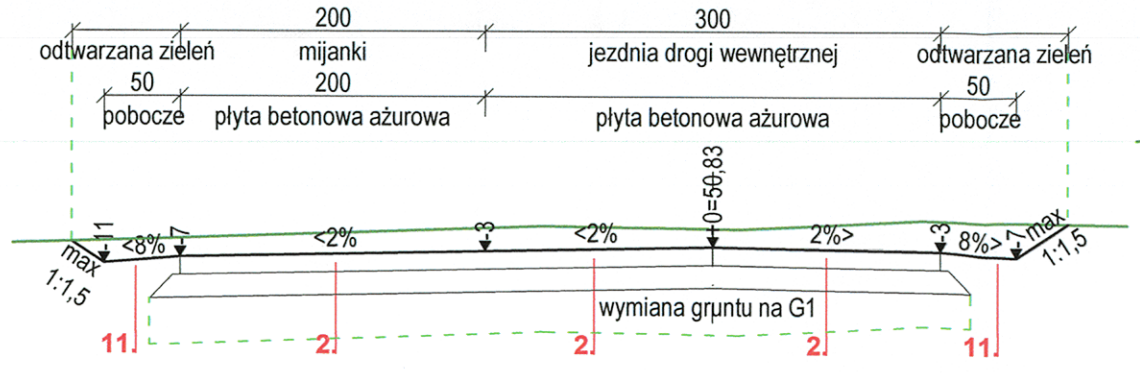

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY d-d
odcinek BD hm 1+85,40

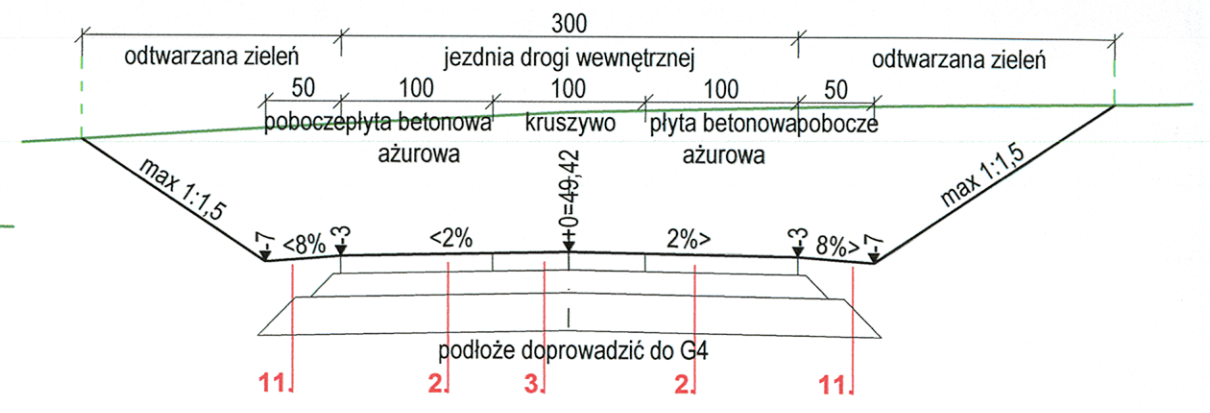

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 1
odsadzka nawierzchni jezdni dla podłoża G1
skala 1:25

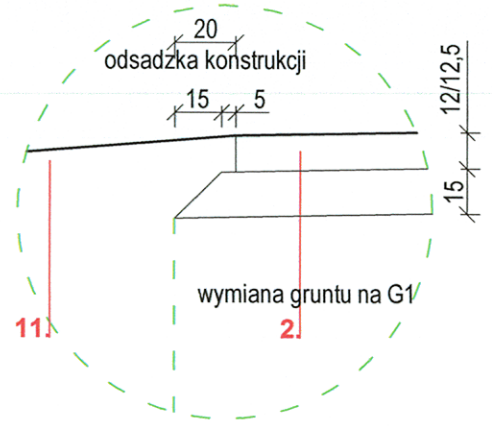

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY e-e
odcinek BD hm 2+17,00

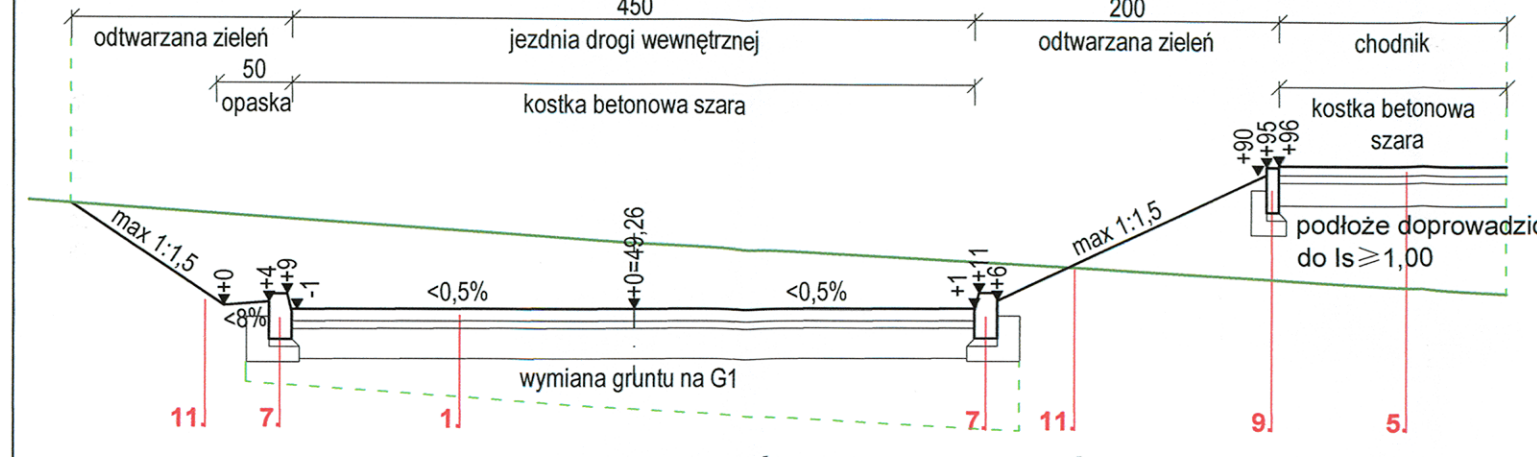

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY f-f
odcinek BD hm 2+51,00

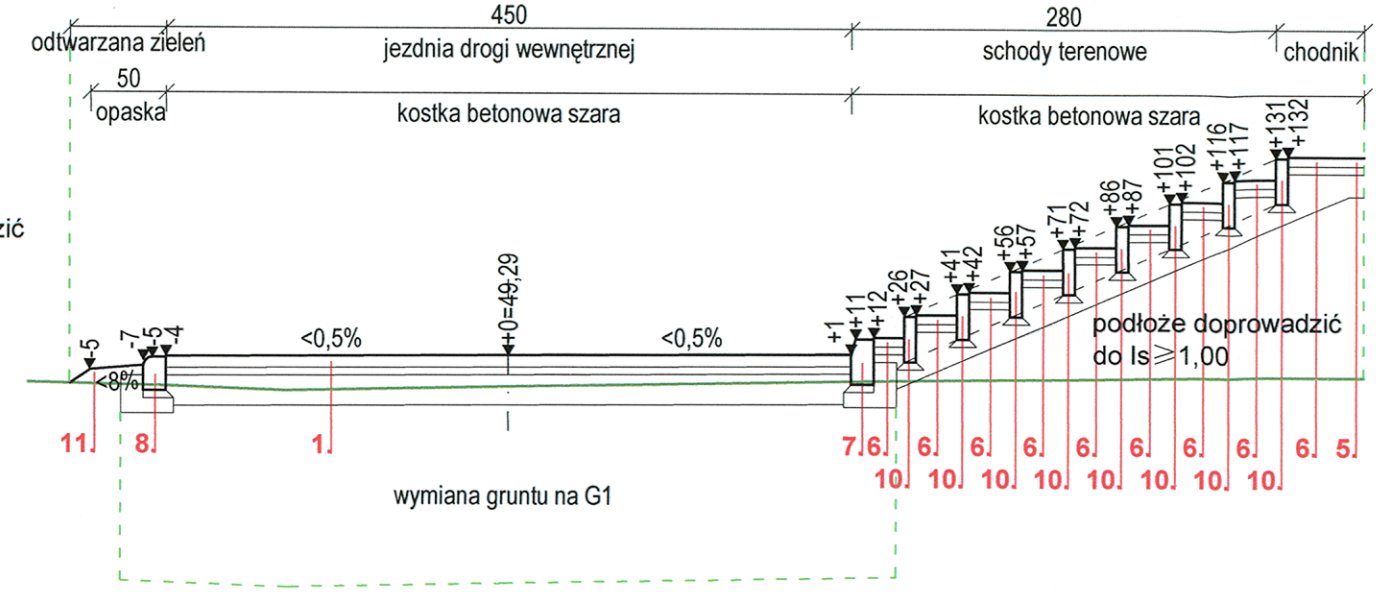

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY g-g
odcinek BD hm 2+92,00

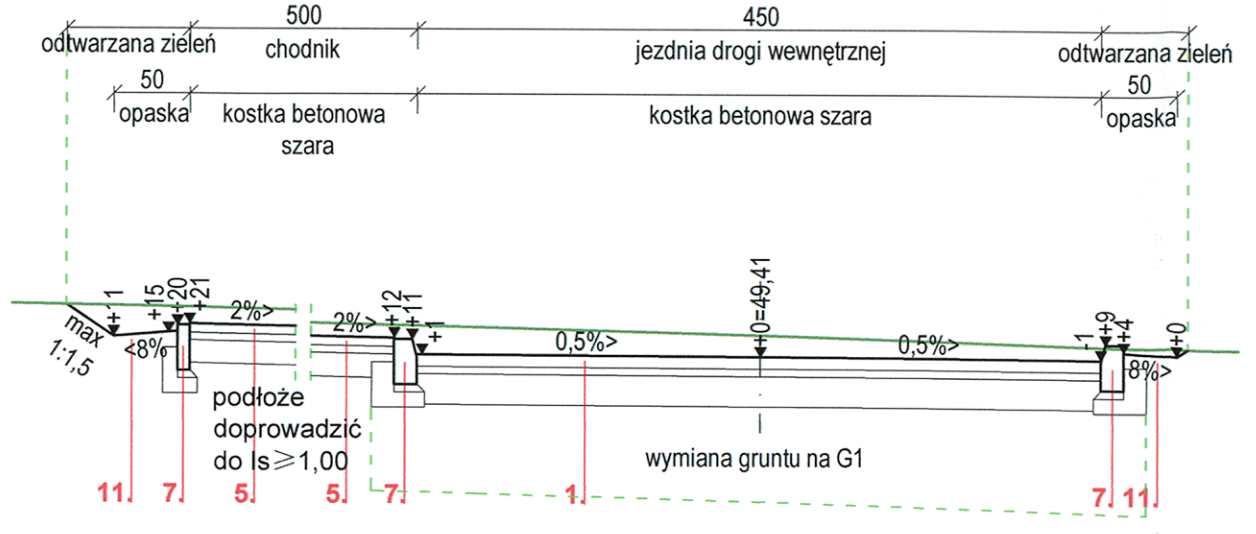

SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 2
odsadzka nawierzchni jezdni dla podłoża G4
skala 1:25

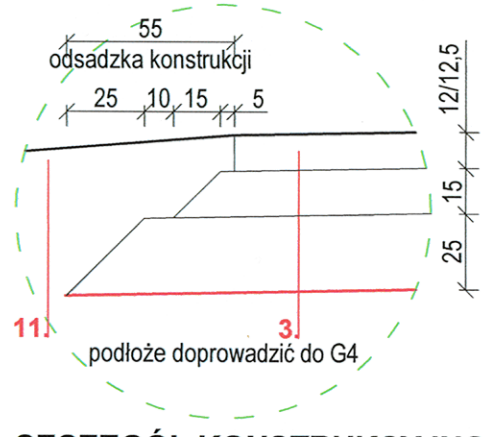

SZCZEGÓŁY PREFABRYKATÓW

krawężnik stojący typu ulicznego



krawężnik obniżony typu najazdowego



obrzeże



obrzeże



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNO-NORMALNY nr 3
przekrój schodów terenowych
skala 1:50

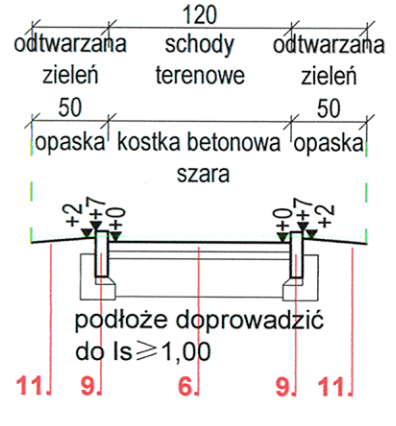

LEGENDA:
1* - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3 grub. 20 cm o nośności E2≥100 MPa
- podłoże G1 o E2≥80 MPa i Is≥1,00
- wymiana gruntu na G1

2* - warstwa ścieralna z płyt żelbetowych wielootworowych YOMB C grub. 12/12,5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3 grub. 15 cm o nośności E2≥100 MPa
- podłoże G1 o E2≥80 MPa i Is≥1,00
- wymiana gruntu na G1

3* - warstwa ścieralna z płyt żelbetowych wielootworowych YOMB C grub. 12/12,5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3 grub. 15 cm o nośności E2≥100 MPa
- podłoże G1 o E2≥80 MPa i Is≥1,00
- warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 grub. 25 cm
- warstwa odcinająca z geowłókniny
- podłoże doprowadzić do G4 o E2≥25 MPa i Is≥1,00

LEGENDA:
4* - warstwa ścieralna z pospółki grub. 12/12,5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 C90/3 grub. 15 cm o nośności E2≥100 MPa
- podłoże G1 o E2≥80 MPa i Is≥1,00
- wymiana gruntu na G1

5* - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa podsypkowa z z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 grub. 15 cm
- podłoże doprowadzić do Is≥1,00

6* - warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 6 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- warstwa podsypkowa z z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 grub. minimum 15 cm
- podłoże doprowadzić do Is≥1,00

7* - krawężnik betonowy typu uliczno stojący 15x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,065 m2
- podłoże doprowadzić do Is≥0,97

LEGENDA:
8* - krawężnik betonowy typu najazdowego obniżony 15x22x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem C12/15 F=0,0675 m2
- podłoże doprowadzić do Is≥0,97

9* - obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
- ława betonowa z oporem z C12/15 F=0,043 m2
- podłoże doprowadzić do Is≥0,97

10* - obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm

11* - plantowanie z obsianiem nasionami traw

NAZWA ZAMÓWIENIA: BUDOWA LOKALNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. ZEGRZE POMORSKIE WRAZ Z KANALIZACJĄ SANITARNĄ W M. ZEGRZE POMORSKIE, KUROZWĘCZ, SIERANIE, GM. ŚWIESZYNO

INWESTOR: GMINA ŚWIESZYNO, ŚWIESZYNO 71, 76-024 ŚWIESZYNO

TREŚĆ RYSUNKU: PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNO-NORMALNE — STADIUM: PW

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Janusz Raczyński — ZAP/0048/PWOD/06 w specjalności drogowej; ZAP/0048/PWOD/06 w specjalności inżynieryjnej bez ograniczeń

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Marek Matysiak — ZAP/0048/PWOD/06 w specjalności drogowej

DATA: 03.2018

PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY DROGI WEWNĘTRZNEJ NA DZ. NR 76/2, 119 I BUDOWY UTWARDZEŃ NA TERENIE OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA DZ. NR 82/1 W M. ZEGRZE POMORSKIE, GM. ŚWIESZYNO

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: 3