


FeZn30x5 uziom okienny

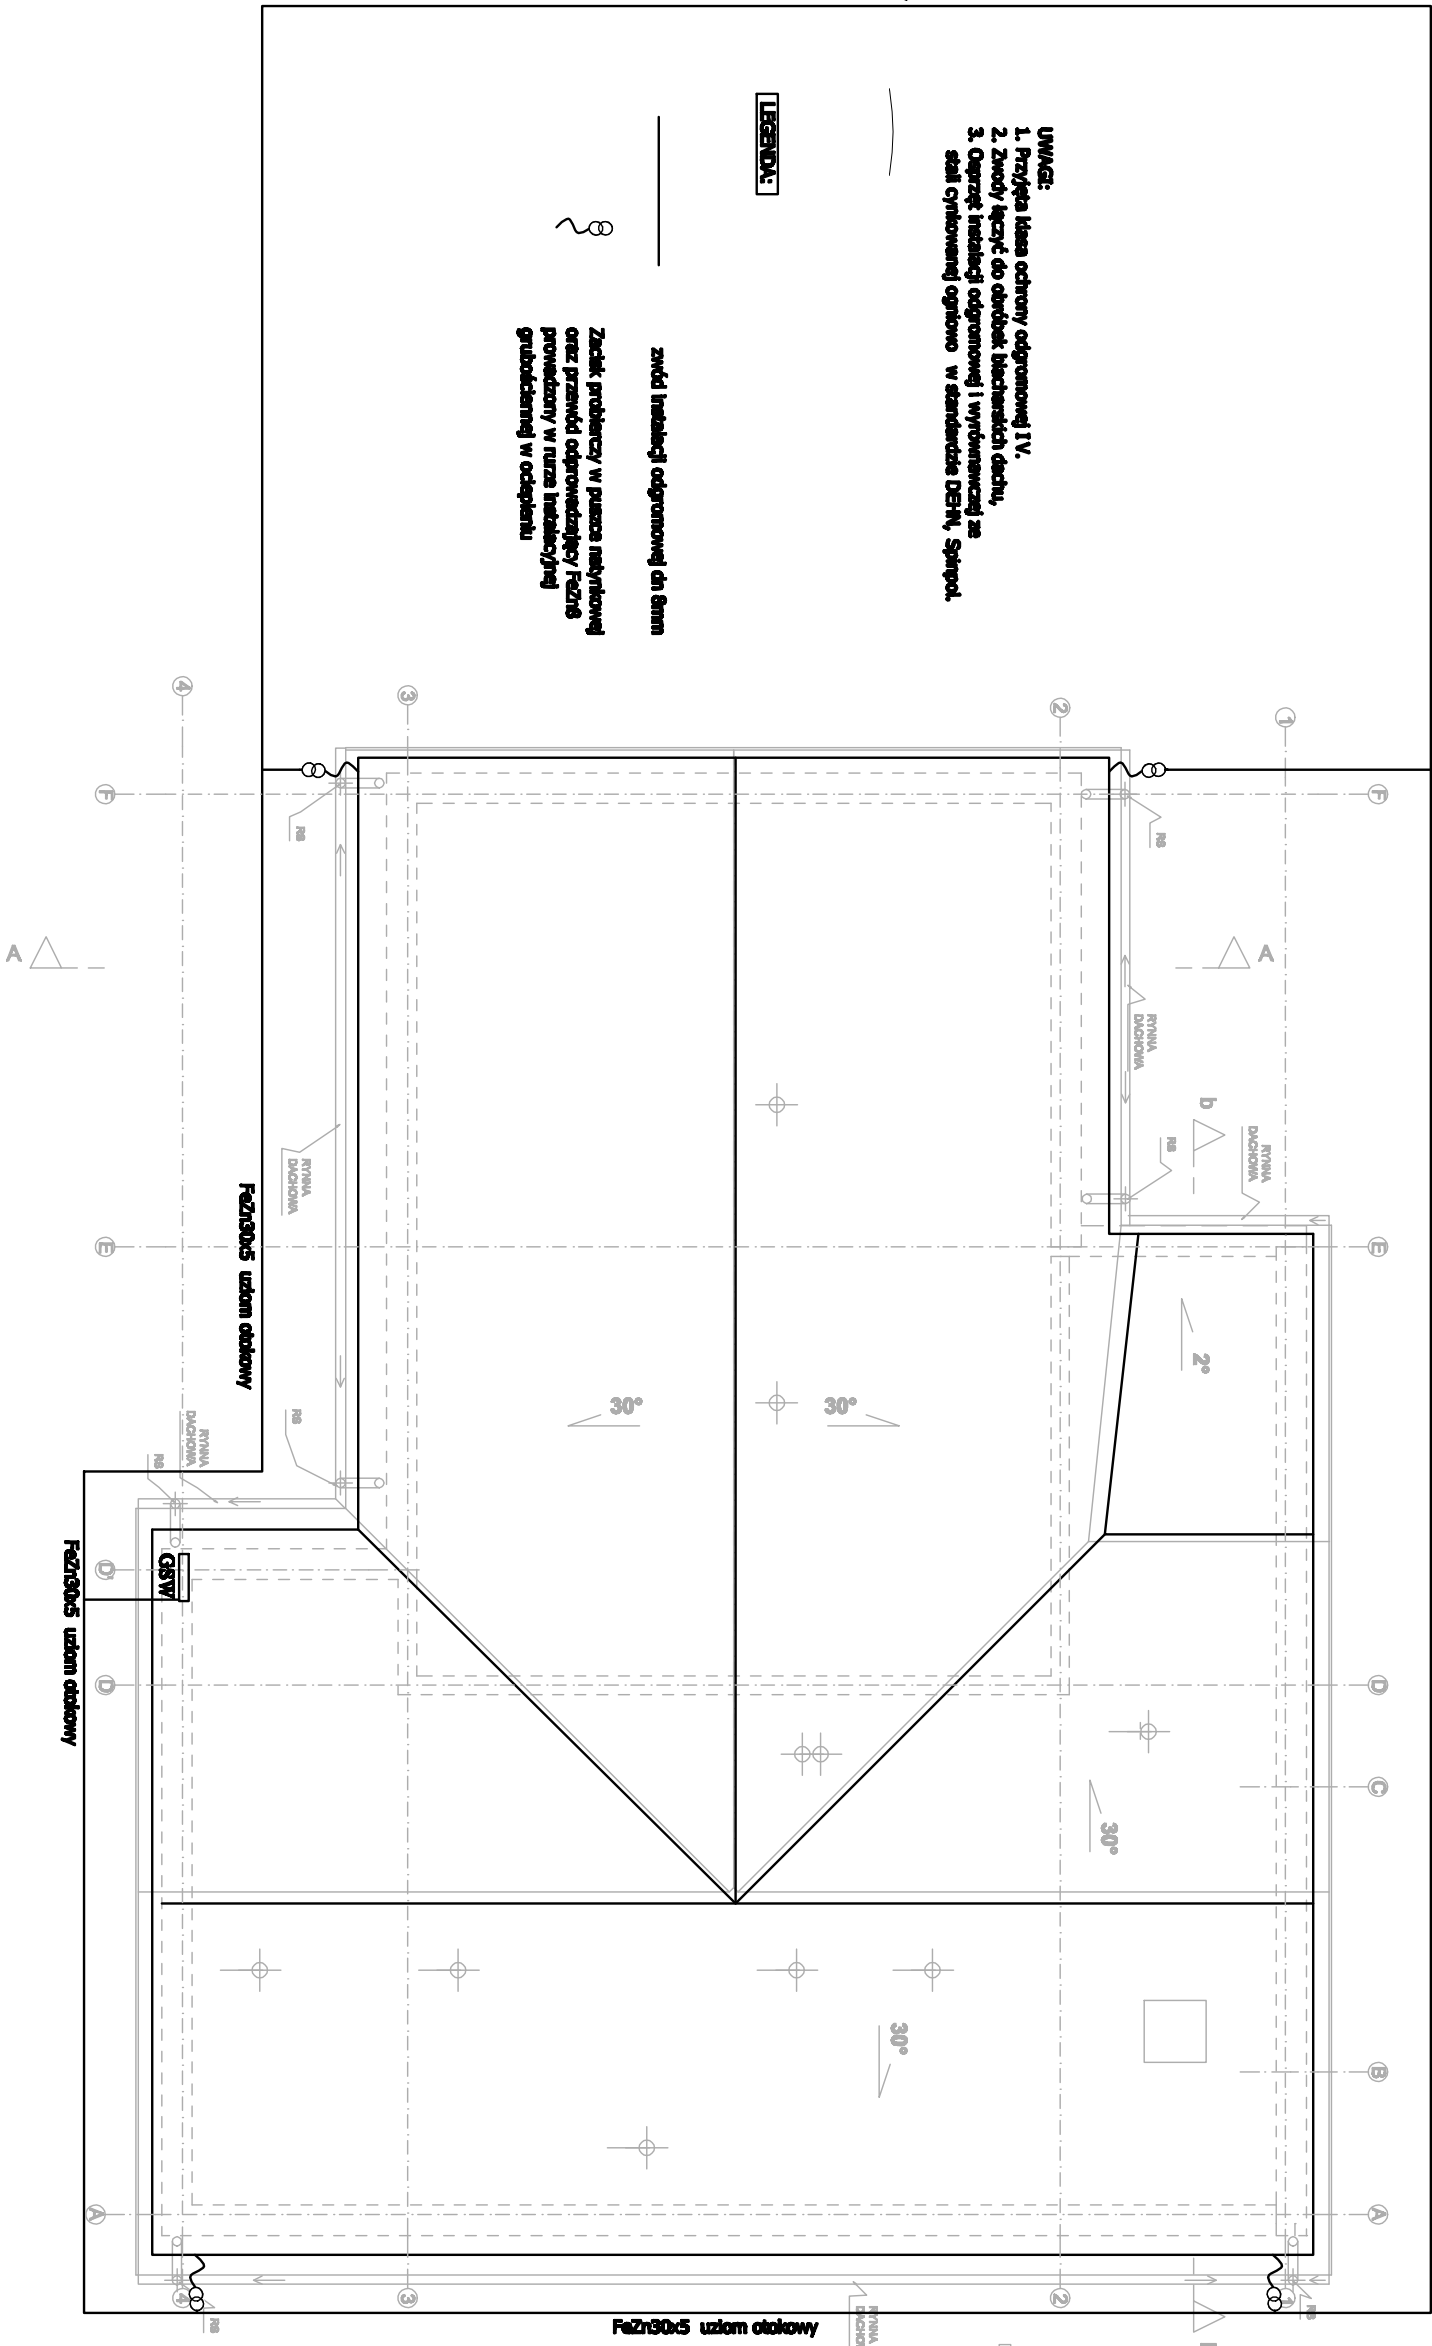


- UWAGA:**
- Profilacja blasy ochrony odgromowej IV.
  - Zmodyfikuj do standardu blacharskiego dachu.
  - Ogrzeź instalacji odgromowej i wykonać ją ze stali cynkowanej ogniowo w standardzie DIN, Sphol.

**LEGENDA:**


zbiór instalacji odgromowej dn 8mm

Zacisk prętki w puszczy nętkowej oraz przewód odgromiający FeZn30x5 prowadzony w rurze instalacyjnej grubości 3mm w odcinku


**Szczegóły B**

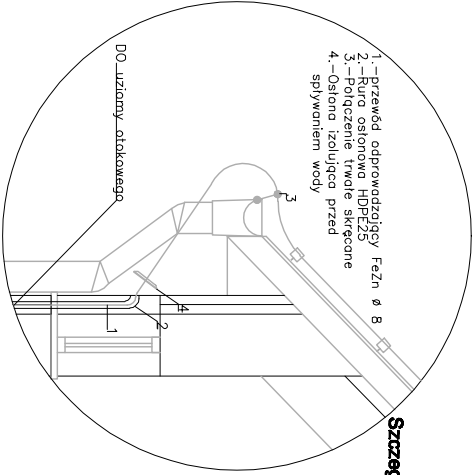

**Szczegóły A**

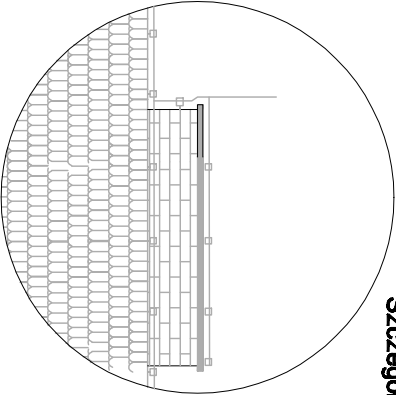

**Szczegóły C**

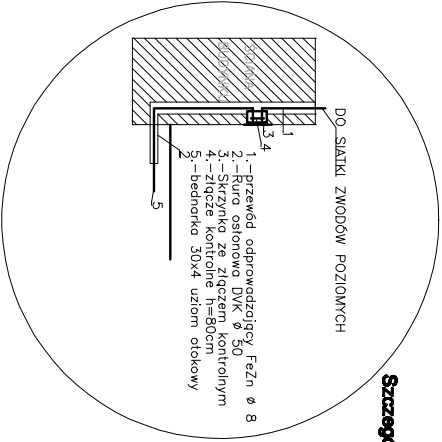

**Rzut dachu**  
**inst. elektryczne**

PROJEKTANT:  
mgr inż. Norbert Wasyko  
nr upr. 11/8z/2001

SPRAWDZAJĄCY:  
mgr inż. Szymon Wołos  
nr upr. 1638z/2002

NAZWA INWESTYCJI:

ŚWIETLICA WIEJSKA  
DZ NR 114  
W MIEJSCOWOŚCI  
ZEGRZE POMORKIE  
GMINA ŚWIESZNO

INWESTOR:

GMINA ŚWIESZNO  
ŚWIESZNO 71  
76-024 ŚWIESZNO  
71-500 BOCZECIN

TYTUŁ RYSUNKU:

arch+  
Benedek Jastrzębski  
UL. KACZYŃSKA 28/06  
71-500 BOCZECIN

SKALA: 1:100

DATA: 12.2017

NR RYSUNKU:

IE-R2

STADIUM:PROJEKT WYKONAWCZY