

ODPIS

Koszalin, dn. 23.06.2017 r.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

PROTOKÓŁ Z DODATKOWEJ NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.287.2017

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

Przedmiot narady: budowa infrastruktury tj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna, sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, separatora lamelowego z osadnikiem, linia energetyczna niskiego napięcia zasilająca szafkę oświetleniową, budowa linii kablowej oświetlenia drogowego oraz słupów oświetlenia ulicznego wraz z szafką oświetleniową, przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic działek w temacie przebudowy dróg pieszo jezdnych,

Lokalizacja: Obręb: Konikowo, dz.: 286/35, 286/36, 286/37, 288/2, 294/88, 296/3, 306/1
Gmina: Świeszyno

Wnioskodawca: USŁUGI PROJEKTOWE TOMASZ OFIERZYŃSKI
ul. Mieszka I 5a 75-124 Koszalin

Przewodniczący: Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Miejsce narady: Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin

Oplata nr: 4128/17/0

Sposób przeprowadzenia: Stacjonarny z elementami elektronicznymi

Data wpływu: 27.04.2017

Rozp. narady dodatkowej: 12.05.2017

Zakończ. narady dodatkowej: 23.06.2017

Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

USŁUGI PROJEKTOWE
Tomasz Ofierzyński
75-124 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A
tel. 94-341-14-24, 505-073-316

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Z up. STAROSTY





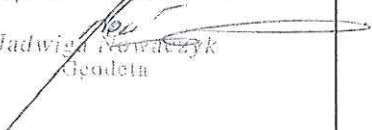
Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

Koszalin, dn. 23 czerwca 2017 r.

Załącznik do protokołu nr GK.6630.287.2017 z dnia: 12.05.2017

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: budowa infrastruktury tj. sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjna, sieć kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi, separatora lamelowego z osadnikiem, linia energetyczna niskiego napięcia zasilająca szafkę oświetleniową, budowa linii kablowej oświetlenia drogowego oraz słupów oświetlenia ulicznego wraz z szafką oświetleniową, przyłącza wodociągowe i przyłącza kanalizacji sanitarnej do granic działek w temacie przebudowy dróg pieszo jezdnych,

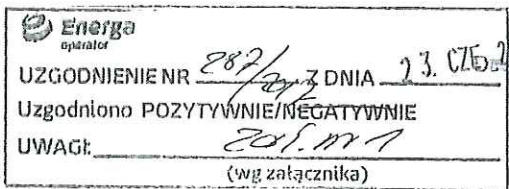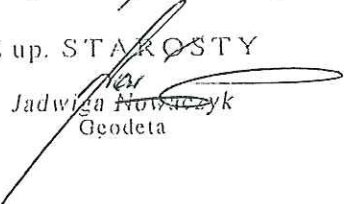Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	- 	Tatiana Dokumentacja Energetyczna  Leszek Orzech
2	Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Rejonowy Dział Realizacji Usług Karlino -	<i>Pomimo zapowiedzenia podmiot nie stawiał się na naradę.</i> Z up. STAROSTY  Jadwiga Nowaczyk Geodeta	
3	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja -	<i>Uzgodniono bez wag</i> URZĄD GMINY ŚWIESZYNO Świeszyno 71 76-024 ŚWIESZYNO pow. koszaliński tel. 94-316-01-20, 94-316-01-21 fax 94-316-14-91 ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM USŁUGI PROJEKTOWE Tomasz Olszowski 75-124 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A tel. 94-341-14-24, 505-073-316 NIP 669 216 58 83	  Jadwiga Nowaczyk Geodeta

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
4	HAVE TELEKOM Sp. z o.o. w Legnicy	<p>Pismo znak: 21/H/DC/2731MH/06/17 z dnia 13 czerwca 2017 r. firma Have Telekom Sp. z o.o. uzgadnia pozytywnie w/w projekt w zakresie branży sanitarnej i branży elektrycznej przy zachowaniu warunków technicznych w/w pisma.</p> <p>Z up. STAROSTY Jadwiga Nowaczyk Geodeta</p>	
5	ORANGE POLSKA S.A.	<p>Uzgodniono z uwypuszczeniem jak w treści załącznika do protokołu (pkt. 1-10, 13) ramy, pokrywy studni kablowych wymienić na typ "cipki"</p>	<p>Marok Pełni Zarządzanie Zasobami Sieci w Szczecinie</p>
6	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie	<p>Uzgodniono z uwypuszczeniem zgodnie z nr. nr 1</p>	<p>Mistrz Sieci i Instalacji Marek Wikierski</p>



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
USŁUGI PROJEKTOWE**

Tomasz Ofierzyński
75-124 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A
tel. 94-341-14-24, 505-073-316
505-660-916, 58-83

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
7	Przedstawiciele U.G. -	Uzgodniono bez wag URZĄD GMINY ŚWIESZYNO Świeszyno 71 76-024 ŚWIESZYNO pow. koszaliński tel. 94-316-01-20, 94-316-01-21 fax 94-316-14-91	
8	Wnioskodawca -	Wnioskodawca pomimo zapewnienia nie uczestniczył w naradzie. Z up. STAROSTY Jadwiga Nowaczyk Geodeta	
9	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie -	-	SPECJALISTA  Łukasz Dzwonkiewicz
U W A G I	<p>Danyimi dotyczącymi treści projektu, w tym, w szczególności, ko zakwalifikowano zbiory mapy numerycznej.</p> <p>23.06.2014 miejscowość, data</p> <p>GEODETA imię, nazwisko, stanowisko Bożena Łatkowska</p> <p>Za zgodność z oryginałem Z up. STAROSTY Jadwiga Nowaczyk Geodeta</p> <p>ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM SŁUGI PROJEKTOWE Tomasz Ofierzyński 5-124 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A 94-341-14-24, 505-073-316 505-073-58-83</p>		

Sporządził: Jadwiga Nowaczyk



Ca. 0630 28.1.2017

ZALĄCZNIK NR 1

STAROSTWO POWIATOWE
w Koszalinie
ul. Radławska 13
75-020 KOSZALIN

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Koszalinie
Dział Dokumentacji Energetycznej
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 287/2017 Z DNIA 23. CZE. 2017

POZYTYWNE / NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABELE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Technik
Dział Dokumentacji Energetycznej

Leszek Dzięch

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk
Geodeta

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

SŁUGI PROJEKTOWE

Tomasz Osterzyński
75-124 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A
94-341-14-24, 505-073-316
NIP 669 216 58 83

Załącznik do protokołu z urzędu konsultacyjnego

06.06.2017

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 510 062 087

STANOWISKO POWIATOWE

w Koszalinie

ul. Racławicka 18

76-520 KOSZALIN

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR ... 787/2017

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

tel. 510 062 087

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami
Sieci w Szczecinie

Za zgodność z oryginałem

Z up. STANOWISKO

Jadwiga Maciejczyk
Grodzka

ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM

USŁUGI PROJEKTOWE

Tomasz Olszowski

76-124 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A

94-341-14-24, 505-073-316

58 83

33

Cos. 2018. 187. 2018.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Koszalinie
Gazownia Koszalin
ul. Polczyńska 55/57, 75-808 Koszalin

Załącznik nr 1

UZGDNIE NR 287

Z DNIA 23-06-17

POZYTYWNE / ~~NEGATYWNE~~

1. Przed przystąpieniem do prowadzenia robót w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń do sieci gazowej należy powiadomić Gazownię Koszalin na 14 dni przed ich rozpoczęciem, rdg.koszalin@psgaz.pl
2. Dokładną lokalizację sieci gazowej należy ustalić metodą przekopów poprzecznych lub za pomocą lokalizatora.
3. W miejscu prowadzonych robót należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu sieci gazowej wykonywać ręcznie.
5. Rury osłonowe
 - a. Rury osłonowe należy wykonywać z rur PE dla gazociągów z PE i z rur stalowych dla gazociągów ze stali.
 - b. Rury osłonowe dla gazociągów z PE wykonywać z rur klasy PE 100 SDR-11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555-1.
 - c. Rury osłonowe dla gazociągów ze stali wykonywać z rur zgodnych z normą PN-EN 10208-2.
6. W miejscach kolizji z kanałami cieplowniczymi gazociągi PE zabezpieczyć rurami osłonowymi termoizolacyjnymi wykonanymi z PEW miejscach skrzyżowań oraz zbliżeń do sieci gazowej stosować przepisy zgodne z PN-EN 12007-1, PN-EN 1594.
7. Podczas budowy oraz projektowania sieci gazowych należy stosować oznakowanie tras gazociągów zgodnie z ST-IGG-1003:2015.
8. Odkrytą sieć gazową przed zasypaniem zgłosić do RDG Koszalin.
9. Za uszkodzenia sieci gazowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor.
10. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla sieci gazowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
11. Projekt Budowlany przyłącza gazu uzgodnić branżowo w Gazowni Koszalin.
12. Przy projektowaniu nawierzchni w pasach drogowych należy zachować minimalną odległość pionową 1,0m od zewnętrznej powierzchni gazociągu do powierzchni jezdni.

Marek Wikierski (094) 3484120 Mistrz Sieci i Instalacji

USŁUGI PROJEKTOWE

Tomasz Ofierzyński

Marek Wikierski

ul. 15A Koszalin, ul. Mieszka 15A, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

ul. 15A Koszalin, ul. Mieszka 15A, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

KRS 0000374001, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NIP 5252495411, REGON 142739519, Kapitał Zakładowy: 10 454 205 550 zł


www.psgaz.pl

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY


Jadwiga Górnica
Geodeta

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

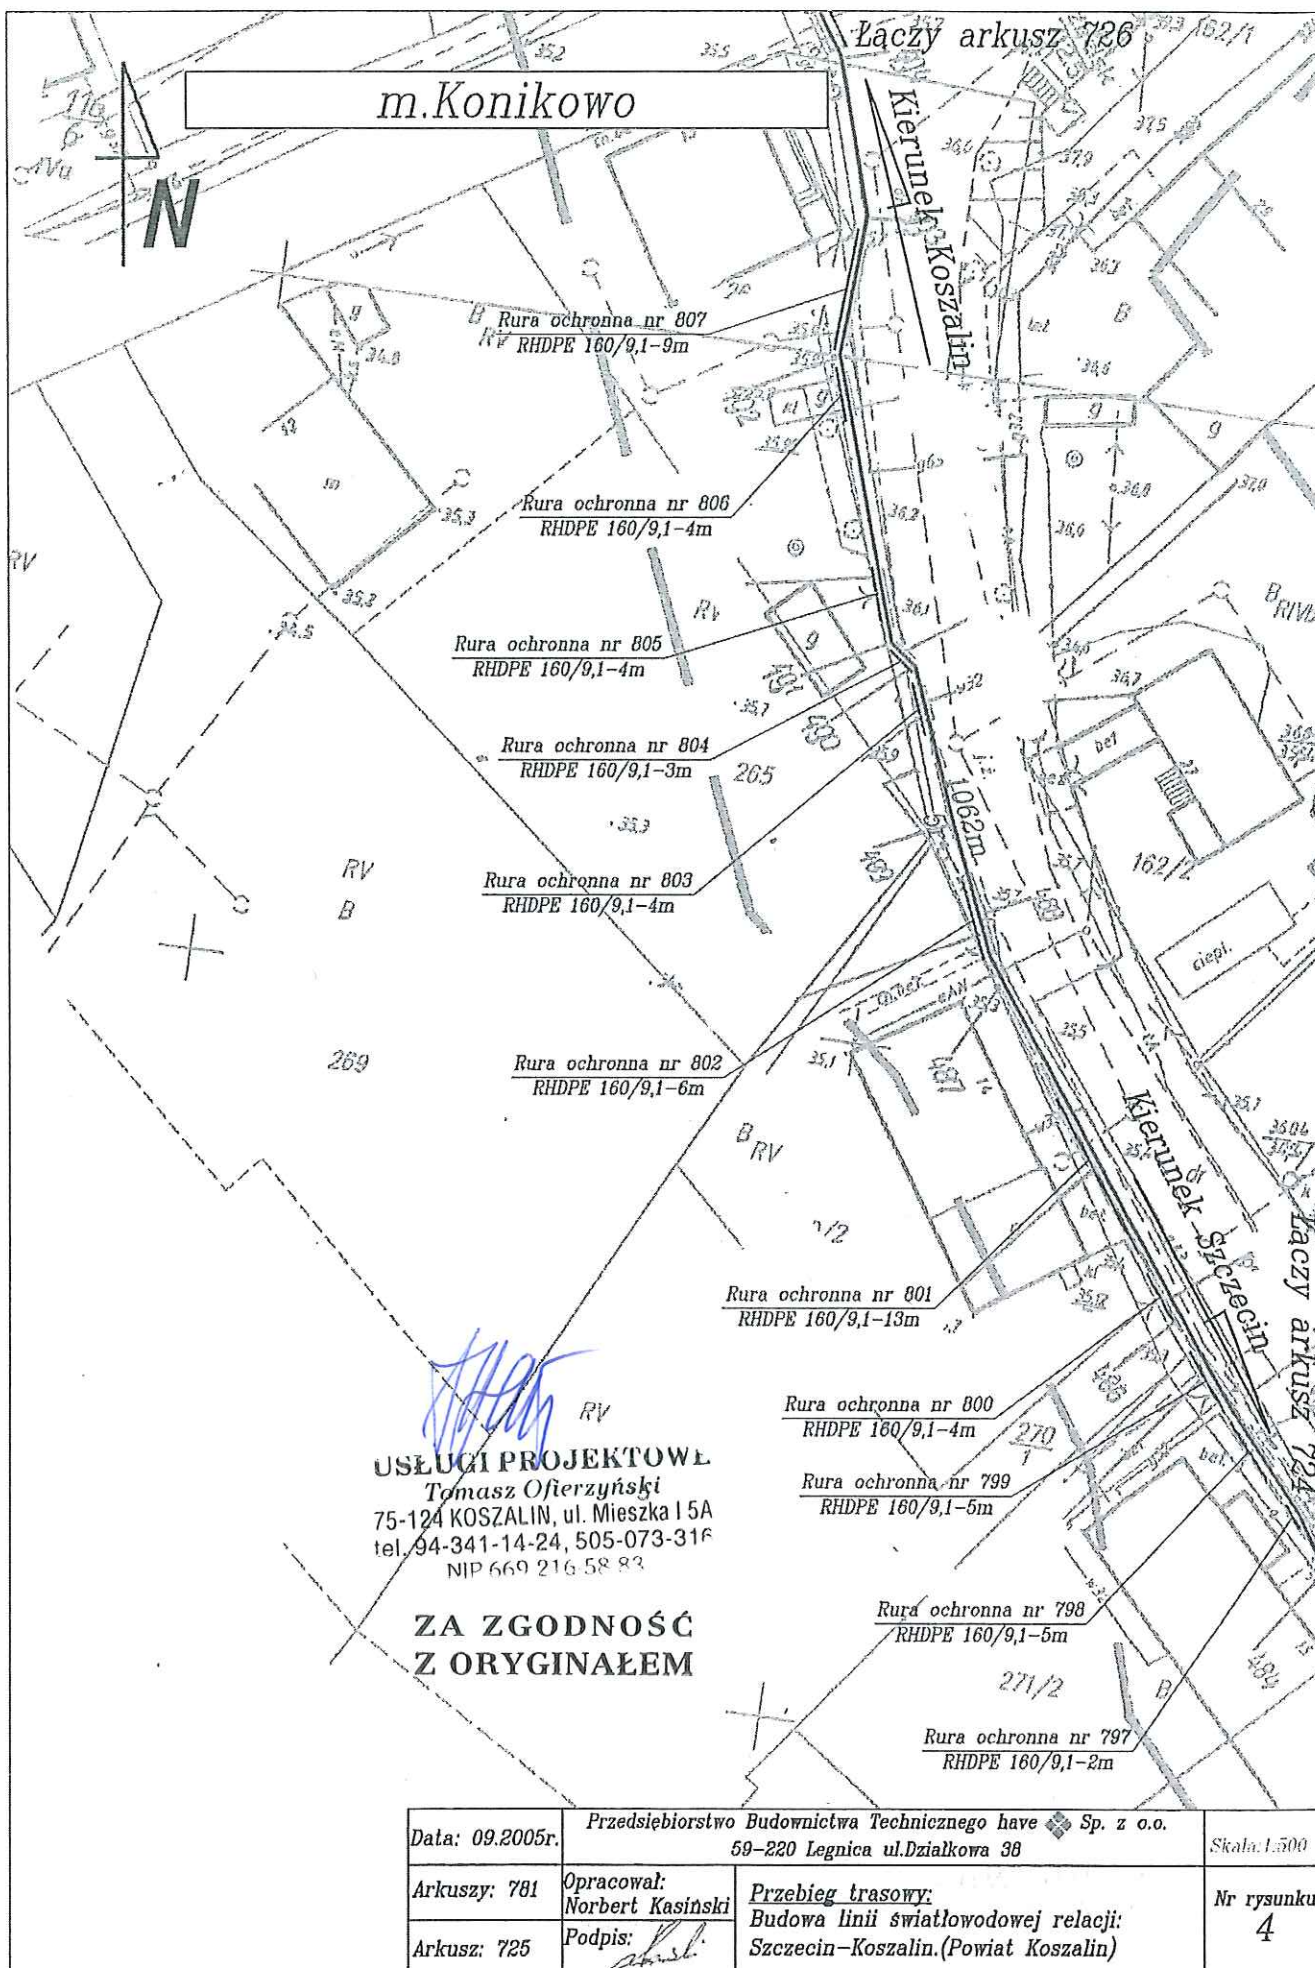


Data: 09.2005r.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego have Sp. z o.o. 59-220 Legnica ul.Działkowa 38		Skala: 1:500
Arkuszy: 701	Opracował: Norbert Kasiński	Przebieg trasowy: Budowa linii światłowodowej relacji: Szczecin-Koszalin.(Powiat Koszalin)	Nr rysunku 4
Arkusz: 724	Podpis:		

m.Konikowo

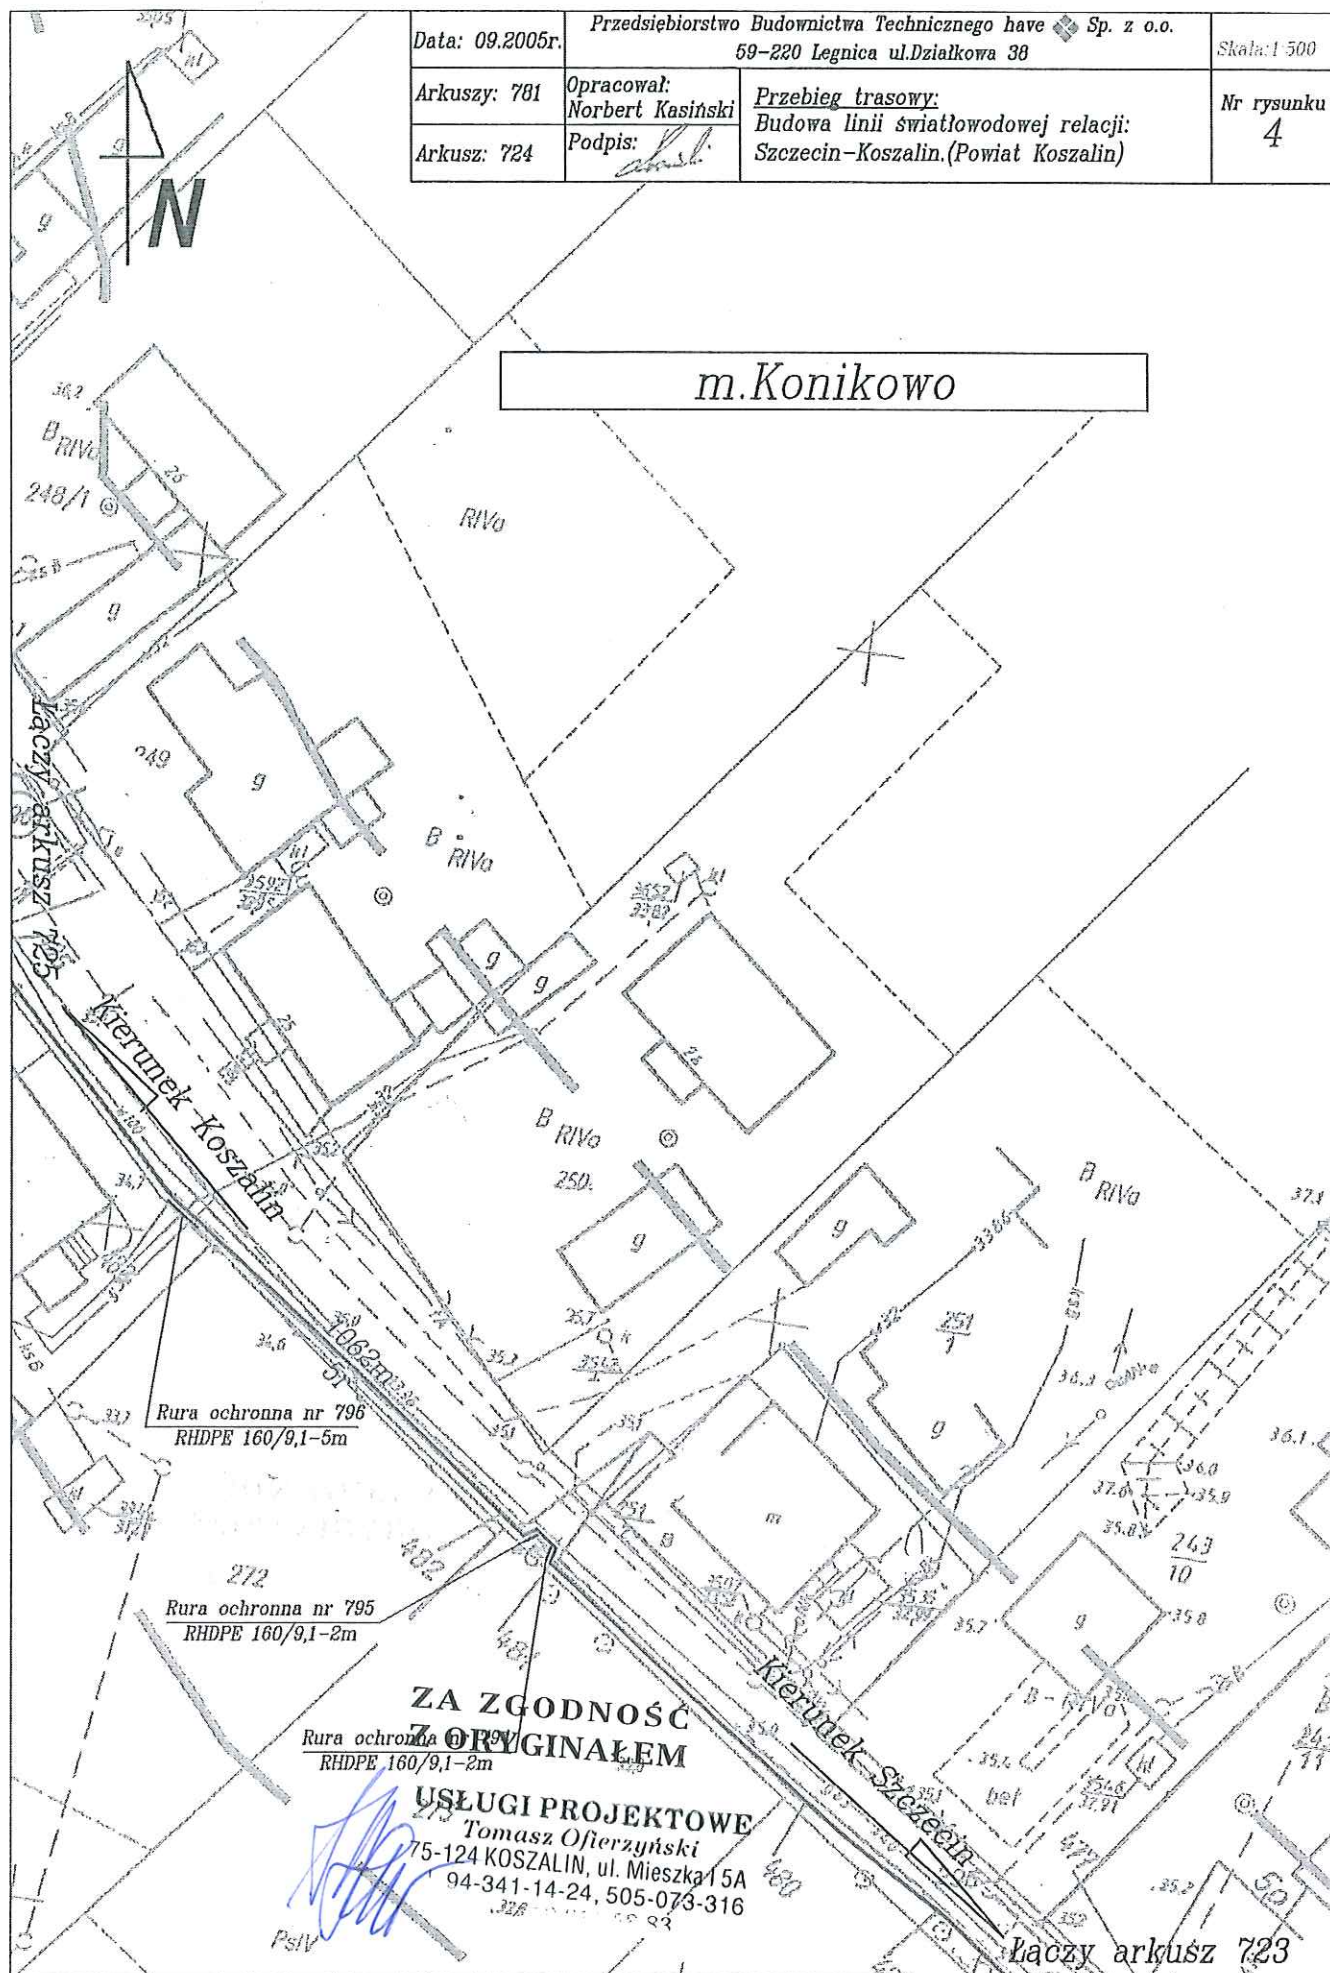

Łączy arkusz 723

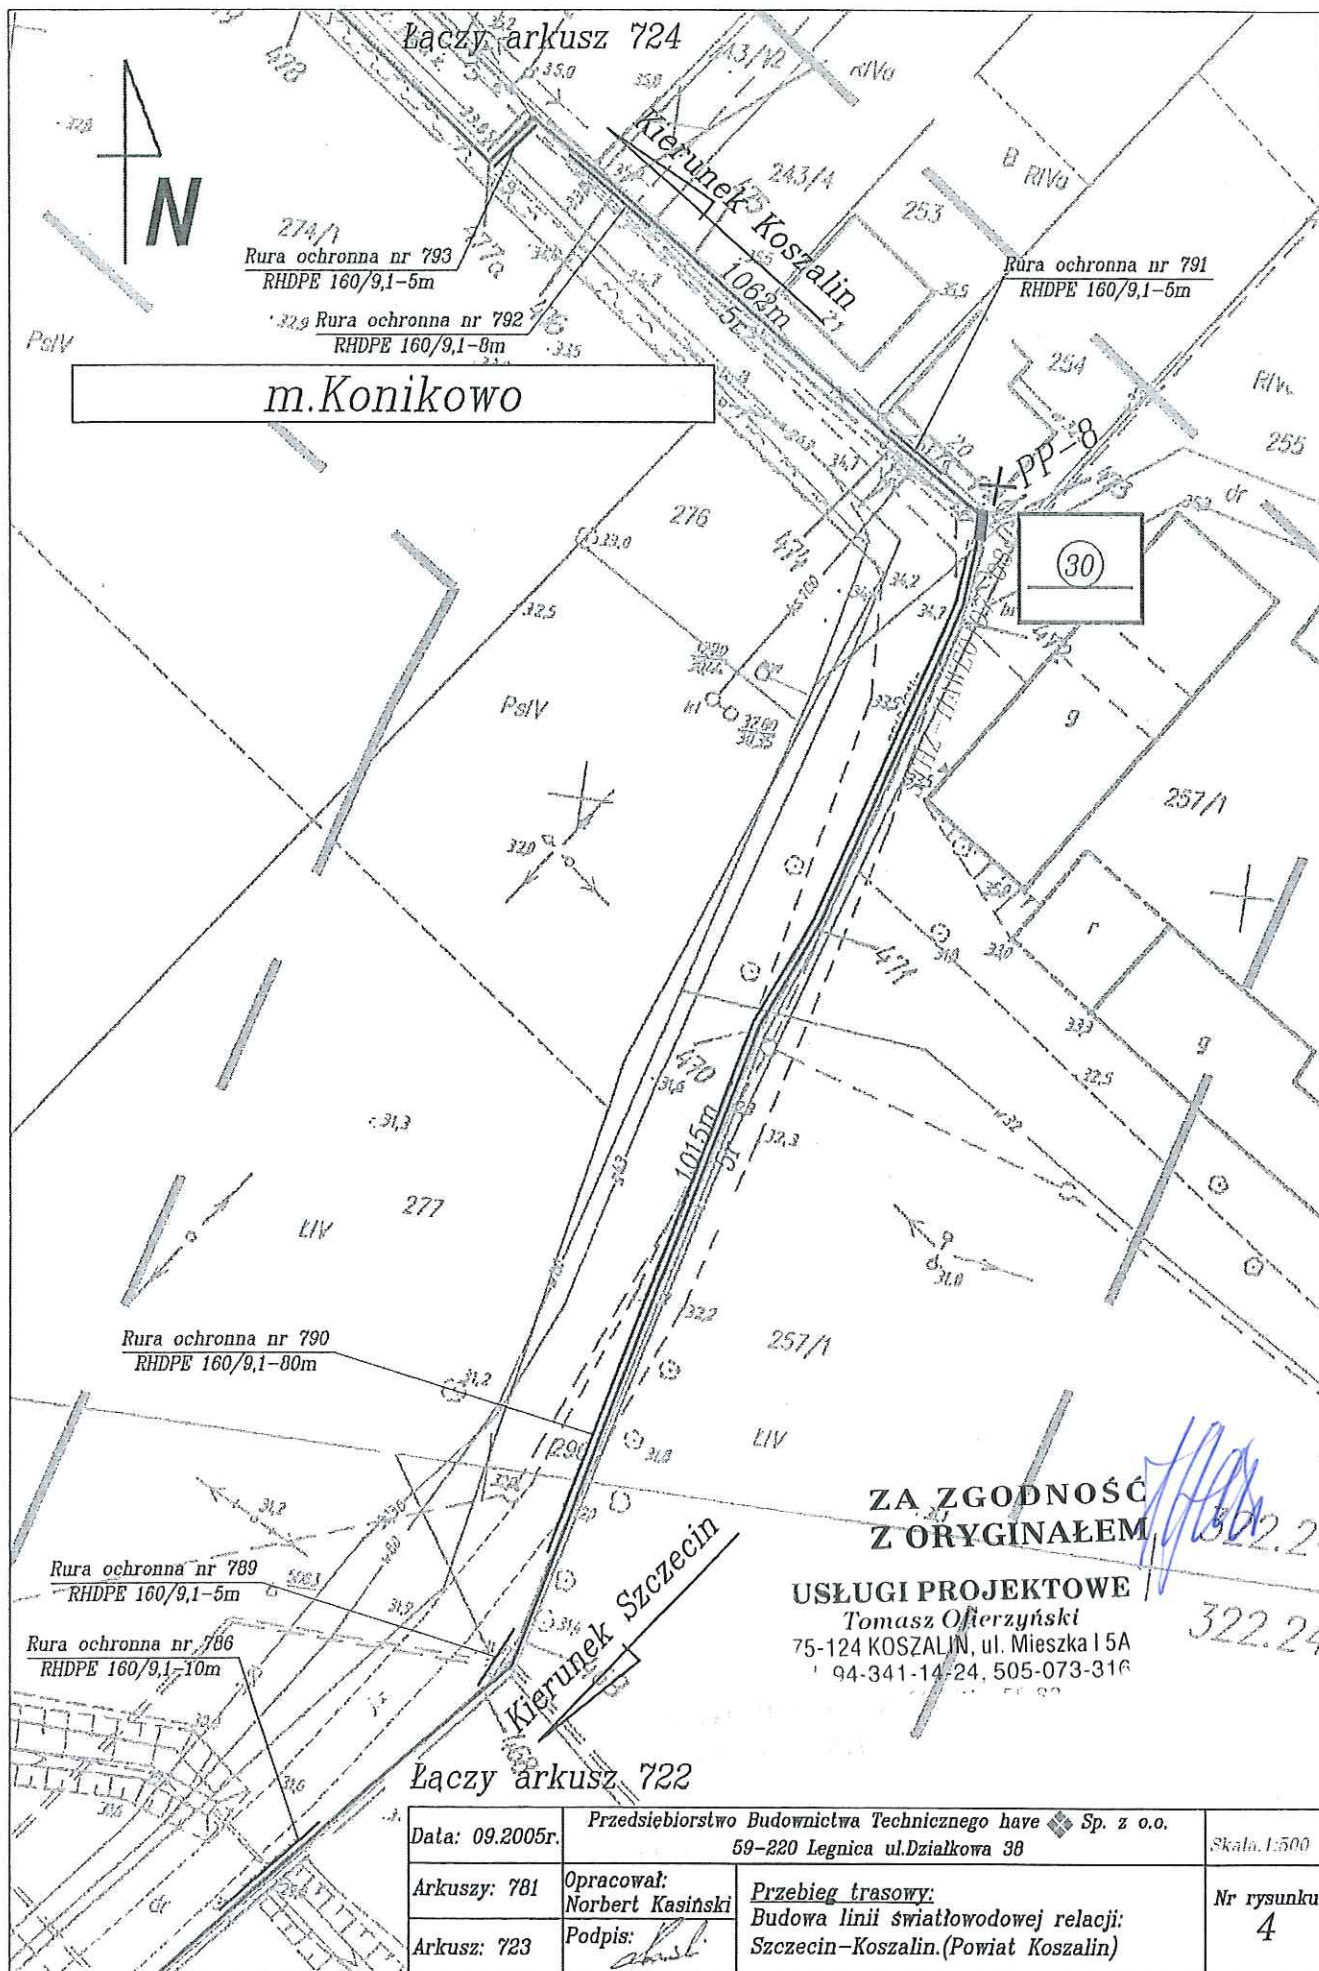

Łączy arkusz 723



Kierunek Koszalin

Rura ochronna nr 785
RHDPE 160/9,1-9m

Data: 09.2005r.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego have Sp. z o.o. 59-220 Legnica ul.Działkowa 38		Skala: 1:500
Arkuszy: 781	Opracował: Norbert Kasiński	Przebieg trasowy: Budowa linii światłowodowej relacji: Szczecin-Koszalin.(Powiat Koszalin)	Nr rysunku 4
Arkusz: 722	Podpis:		

Rura ochronna nr 784
RHDPE 160/9,1-4m


ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


SŁUGI PROJEKTOWE
Tomasz Ojstżyński
124 KOSZALIN, ul. Mieszka I 5A
4-341-14-24, 505-073-316
50 916 58 83

Rura ochronna nr 783
RHDPE 160/9,1-10m

Kierunek Szczecin

Łączy arkusz 721

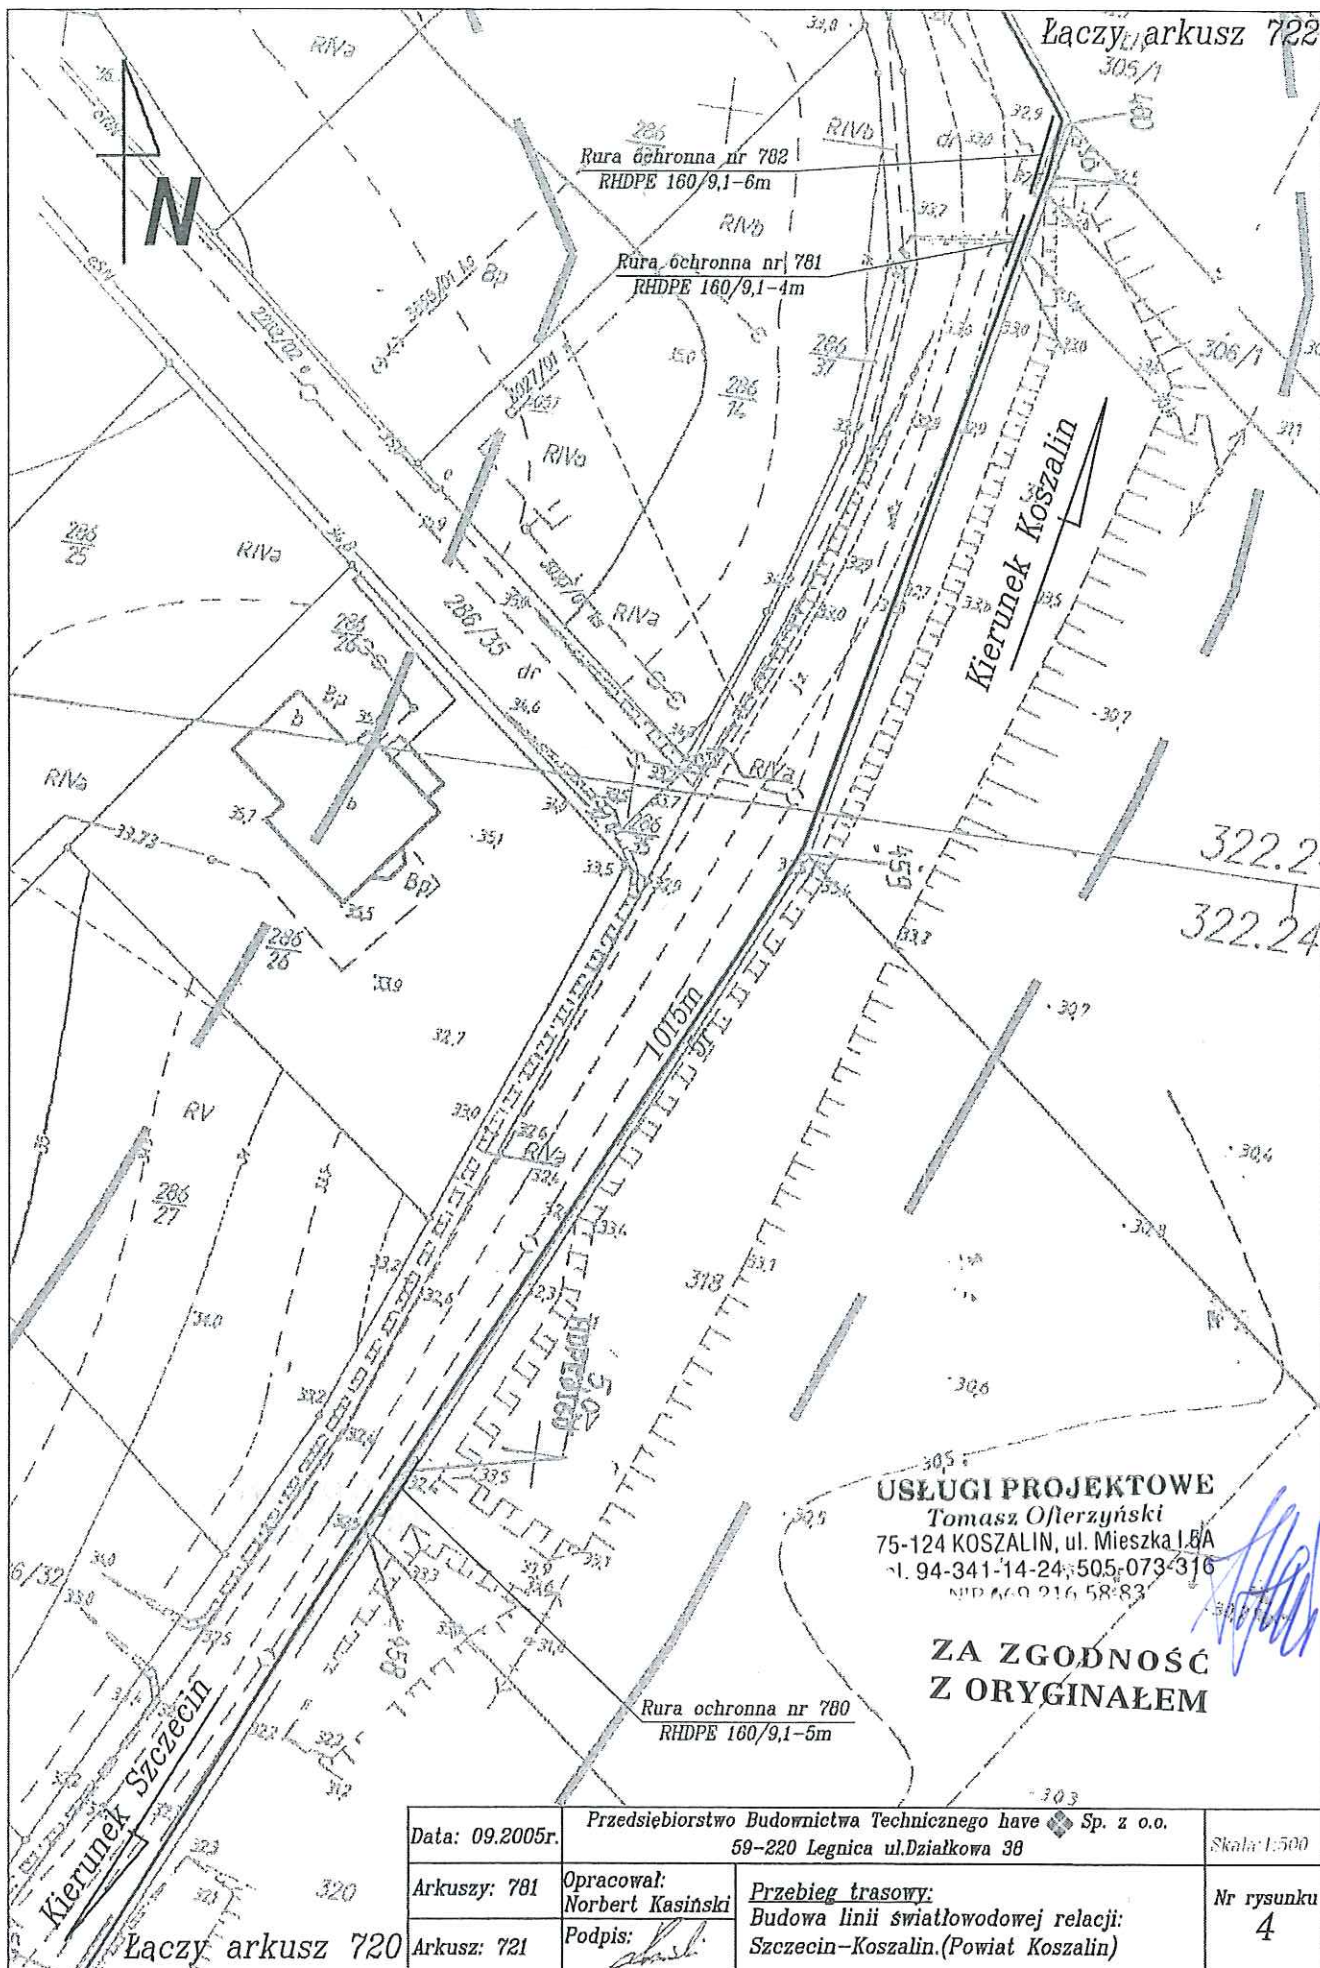

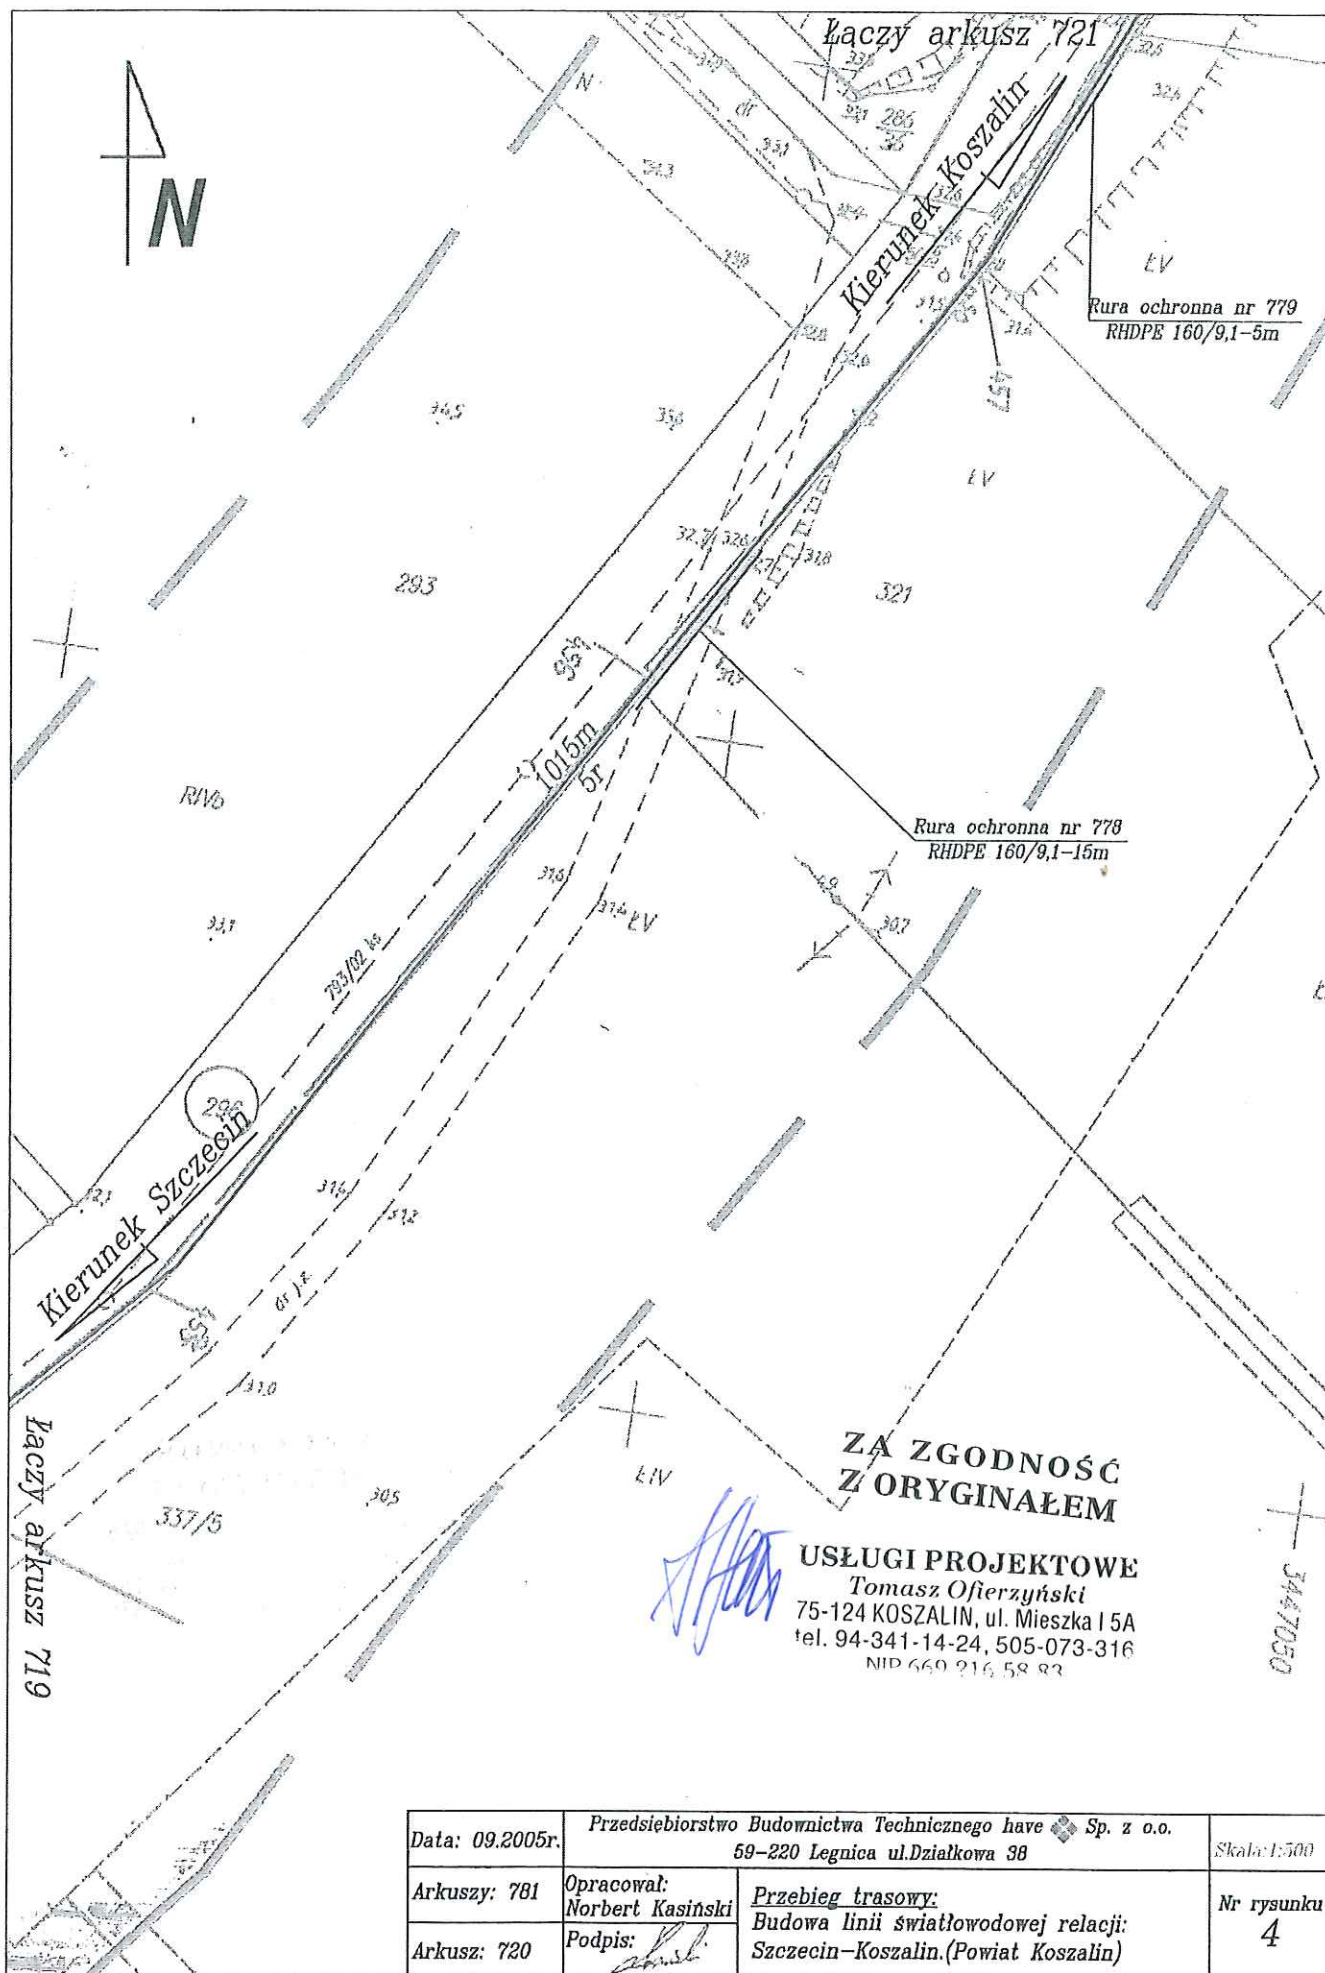

Data: 09.2005r.	Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego have Sp. z o.o. 59-220 Legnica ul.Działkowa 38		Skala: 1:500
Arkuszy: 781	Opracował: Norbert Kasiński	Przebieg trasowy: Budowa linii światłowodowej relacji: Szczecin-Koszalin.(Powiat Koszalin)	Nr rysunku 4
Arkusz: 720	Podpis:		

