


OCHRONA OD PORAŻEŃ ZGODNIE Z NORMĄ  
PN-IEC 60364-4-41/2000  
SZYBKE SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE  
ZASILANIA

73.5  
WP P/17/055225

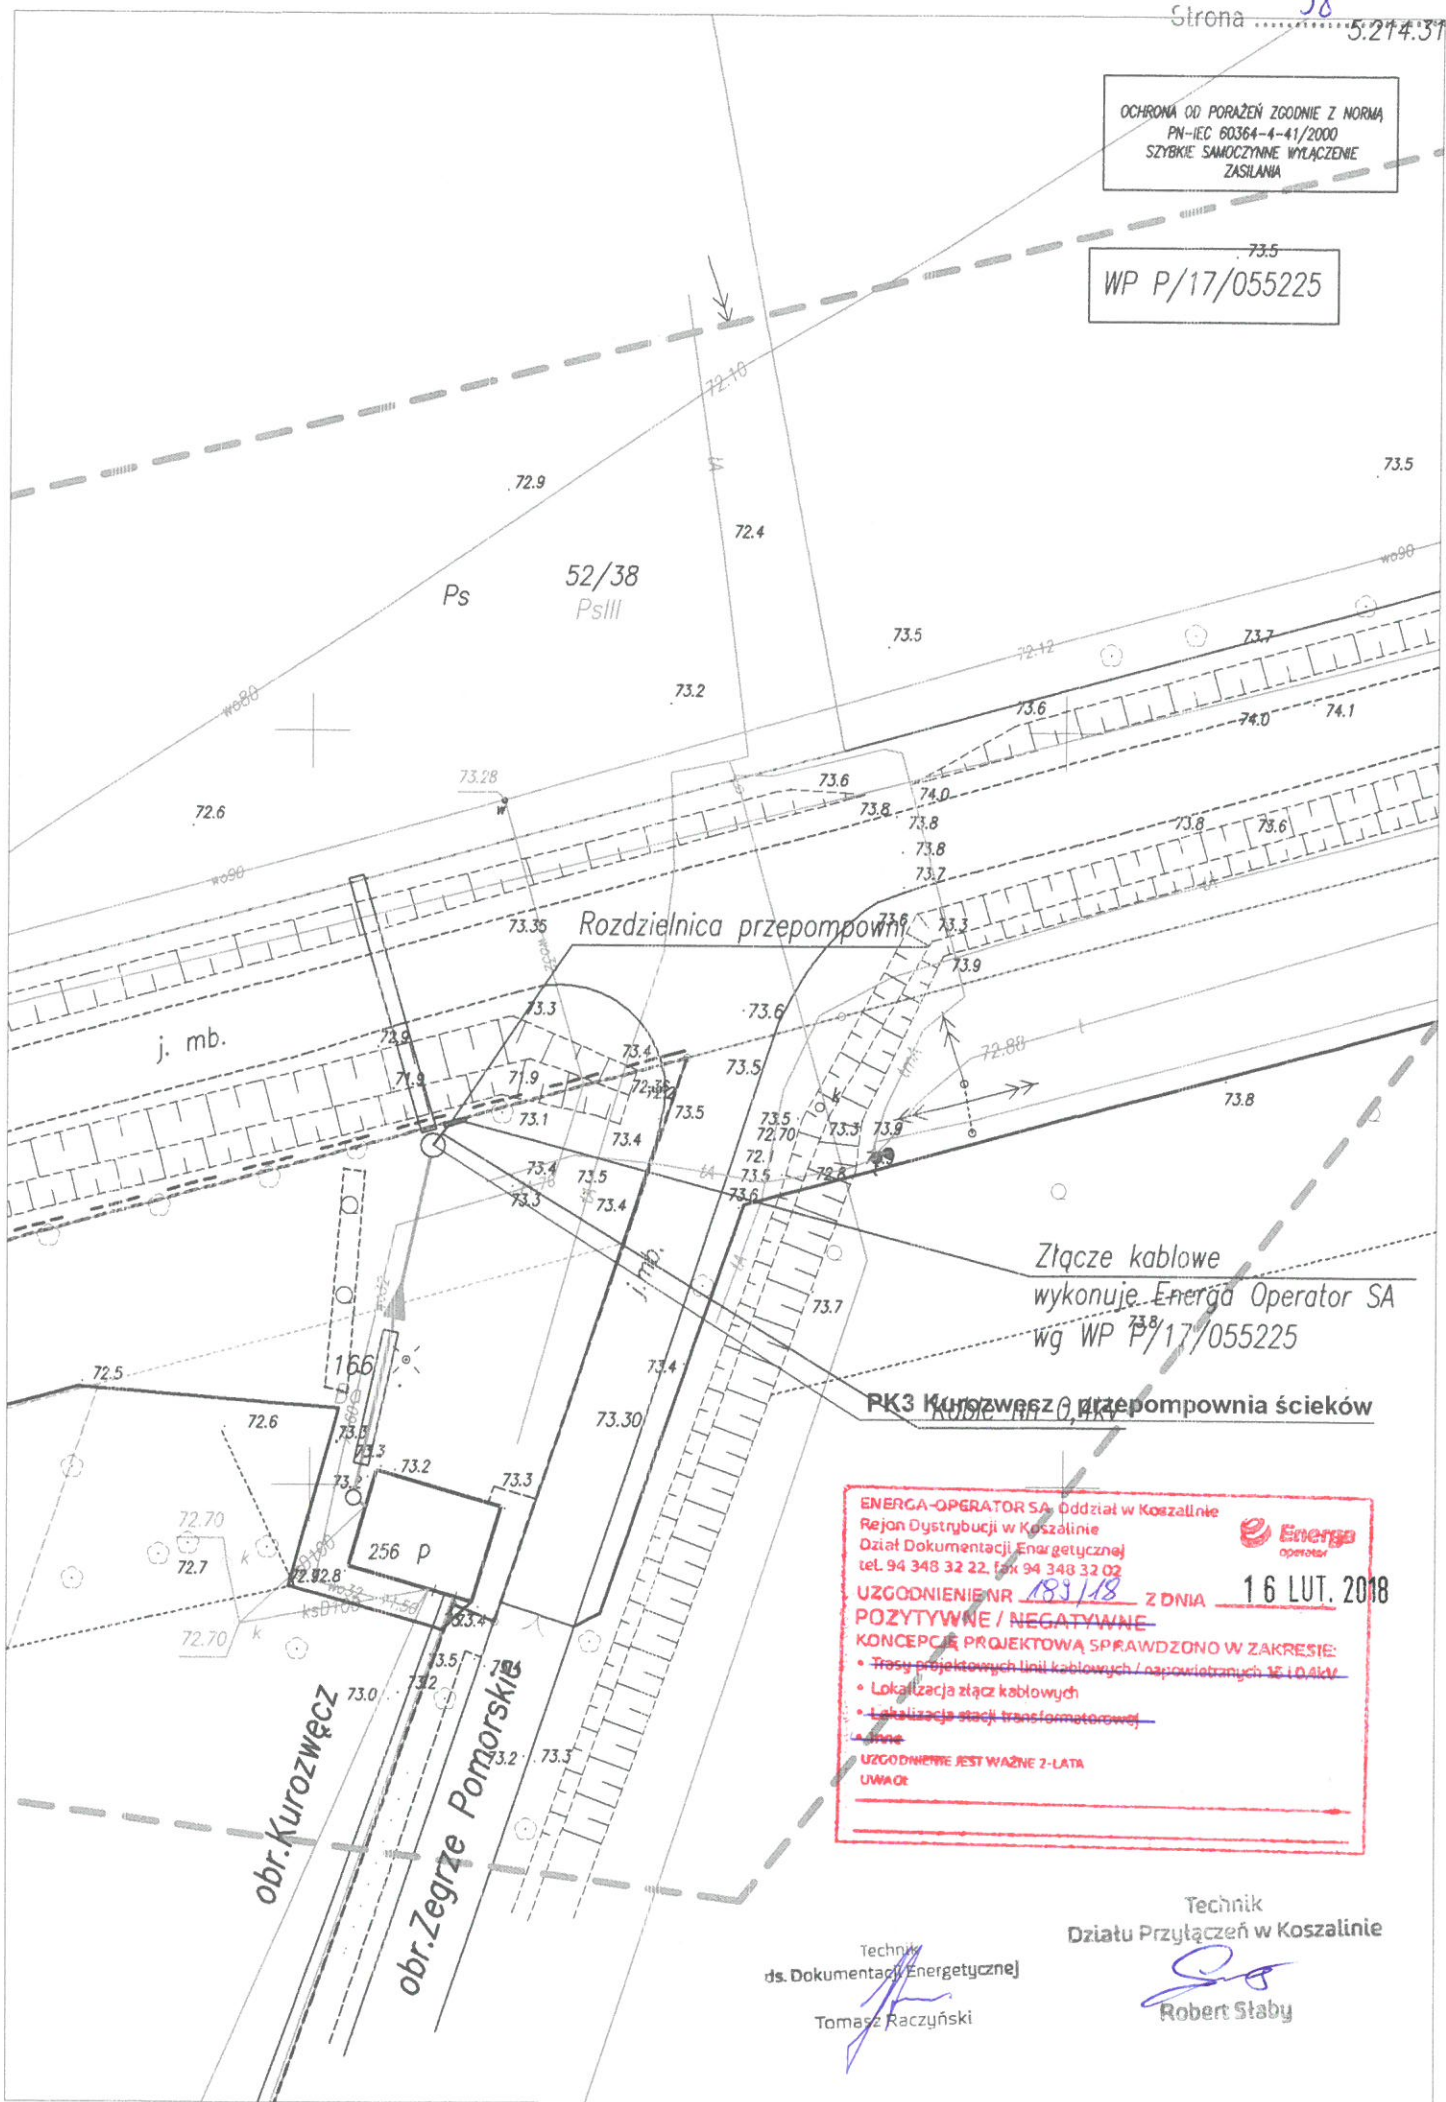

Złącze kablowe  
wykonuje Energa Operator SA  
wg WP P/17/055225

PK3 Kurozwęz 0,4kV

ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Koszalinie  
Rejon Dystrybucji w Koszalinie  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02  
UZGODNIENIE NR 183/18 Z DNIA 16 LUT. 2018  
POZYTYWNE / NEGATYWNE  
KONCEPCJE PROJEKTOWĄ SPRAWDZONO W ZAKRESIE:  
• Trasy projektowych linii kablowych / napowietrznych 10-10 kV  
• Lokalizacja złącz kablowych  
• Lokalizacja stacji transformatorowej  
UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2-LATA  
UWAGA

Technik  
Działu Przyłączeń w Koszalinie  
ds. Dokumentacji Energetycznej  
Tomasz Raczyński  
Robert Słaby